


Dětenice - CZ052.3604.5207.025925 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Dětenice

| | |
|--|------------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 25925 |
| Kód obce PRVKUK | CZ052.3604.5207.025925 |
| Kód obce | 572829 |
| Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP | 1015 (5207) Jičín |
| Číslo POU Název POU | 2186 Kopidlno |

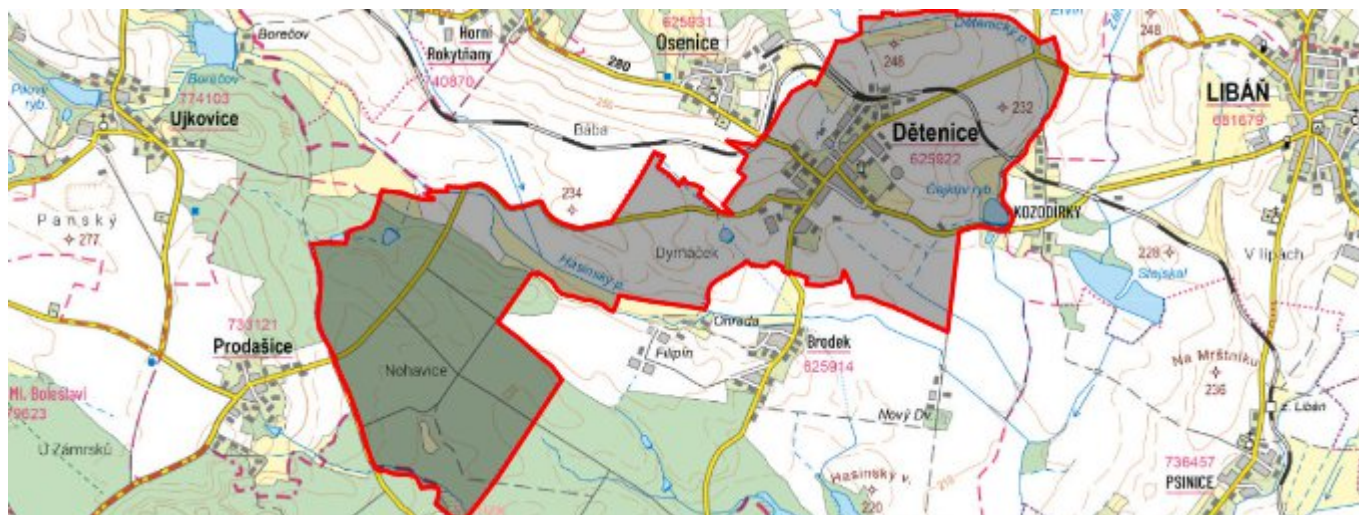

Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ052.3604.5207.025925.01 | Dětenice | 02592 | 25925 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Dětenice leží na západní hranici bývalého okresu Jičín 3 km jihovýchodně od města Libáň v nadmořských výškách 220 - 240 m n.m. Obec má 380 trvale bydlících obyvatel v 127 domech vedených pro trvalé bydlení. Přímo obcí neprotéká žádná vodoteč. Východně v její těsné blízkosti protéká Dětenický potok, na němž se v katastru obce nachází Čajkův rybník. Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

VUME, VUPE 2017

Provozní řád vodovodu 1/2006

Situace vodovodu Dětenice, Osenice, Brodek

Situace kanalizace Dětenice, Osenice, Brodek

KŘ 10/2015

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

| Název části obce | Obyvatelé | Počet obyvatel | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Dětenice | Trvale bydlící | - | - | - | 376 | 375 | 375 | 375 |
| | Přechodně bydlící | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkem | - | - | - | 376 | 375 | 375 | 375 |

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

| Obec | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Dětenice | 694 | 717 | 723 | 723 | 703 | 700 | 705 | 724 | 732 | 713 | 719 | 716 | 711 | 747 | - |

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Název části obce | Počet připojených na vodovod | | | | | | |
|------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Dětenice | - | - | - | 370 | 370 | 370 | 370 |

C.2 Bilanční údaje

| Položka | Jednotka | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|-----------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Průměrná potřeba vody | m ³ /den | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Maximální potřeba vody | m ³ /den | - | - | - | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Voda specifická z VVR | l/os x den | - | - | - | 119,64 | 119,64 | 119,64 | 119,64 |
| Voda specifická z VFC | l/os x den | - | - | - | 103,64 | 103,64 | 103,64 | 103,64 |
| Voda specifická z VFD | l/os x den | - | - | - | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 |
| Voda specifická z VFO | l/os x den | - | - | - | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 |
| Voda specifická z VNF | l/os x den | - | - | - | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 |

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovodní síť je provozována ve 3 tlakových pásmech, z nichž pásmo „0“ neslouží pro distribuci vody – je jen přívodním řadem od vodojemu Viničky.

Podle kvalitativních ukazatelů jakosti vody je síť provozována ve 2 provozních pásmech s rozdílnou kvalitou pitné vody v návaznosti na příslušné zdroje surové vody (prameniště „Viničky“ a vrt „Brodek“).

Zdroj „Viničky“ Osenice:

umístění zdroje lesní parcela č. 371/2 v k.ú. Osenice

vydatnost 0,4 l/s (max 1,0 l/s)

typ zdroje prameništní jímka 20 m³

Účelem chlorovací a redukční stanice Osenice je hygienické zabezpečení pitné vody v rozvodné síti sdruženého vodovodu při zásobování z pramenní jímky (prameniště) „VINIČKY“ a redukce hydrostatického tlaku vyvolaného rozdílnou nadmořskou výškou rozvodné sítě a vodojemu.

Zdroj vrt u Brodku :

umístění zdroje luční parcela č. 764/91 v k.ú. Brodek

vydatnost 1,0 l/s (max 2,5 l/s)

typ zdroje vrtaná studna

Účelem AT stanice je čerpání vody ze zdroje (vrtu) do vyrovnávací akumulární nádoby a hygienické zabezpečení pitné vody odcházející do rozvodné sítě sdruženého vodovodu při zásobování z vrtané studny „BRODEK“. Hygienické zabezpečení je prováděno koncentrovaným roztokem chlornanu sodného, dávkovaného do hlavního přívodního potrubí pomocí dávkovacího čerpadla

Akumulační vodojem „Viničky“

umístění VDJ stavební parcela st. 116 v k.ú. Osenice
kóta VDJ (min/max) 313,80 / 317,00 m n.m. (Bpv)
akumulační objem 100 m³

Vodovod Dětenice

rozvodné řády v obci celkem délka 3 920,3 m

přípojky (Dětenice) rPE 32-63 počet 157 / 159 (ks / odběry)

Účelem AT stanice je přečerpání vody z 2. tlakového pásma obcí Dětenice a Brodek do 1. tlakového pásma Osenice na kótu nejvýše zásobovaného místa v Osenicích (bytovky)

„VINIČKY“. Hygienické zabezpečení pitné vody zde není osazeno, voda v síti je již zabezpečena v AT stanici „Brodek“. AT stanice Dětenice je v provozu za situace, že vydatnost zdroje „Viničky“ je nižší, než potřeba vody pro obec Osenice.

Redukční stanice 1. tlakového pásma Osenice, které je v přivaděči do Dětenic z Osenic, redukuje tlak vody na 2. tlakové pásmo Dětenic a Brodku. Je v provozu při zásobení z gravitačního zdroje „Viničky „ při dostatečné vydatnosti zdroje pro obce Osenice a Dětenice, případně i Brodek. Rovněž bude v provozu při provádění údržby na AT stanici „Brodek“, nebo její odstavce.


C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Bude prováděna pouze běžná údržba a případná dostavba do nových lokalit.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastních studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

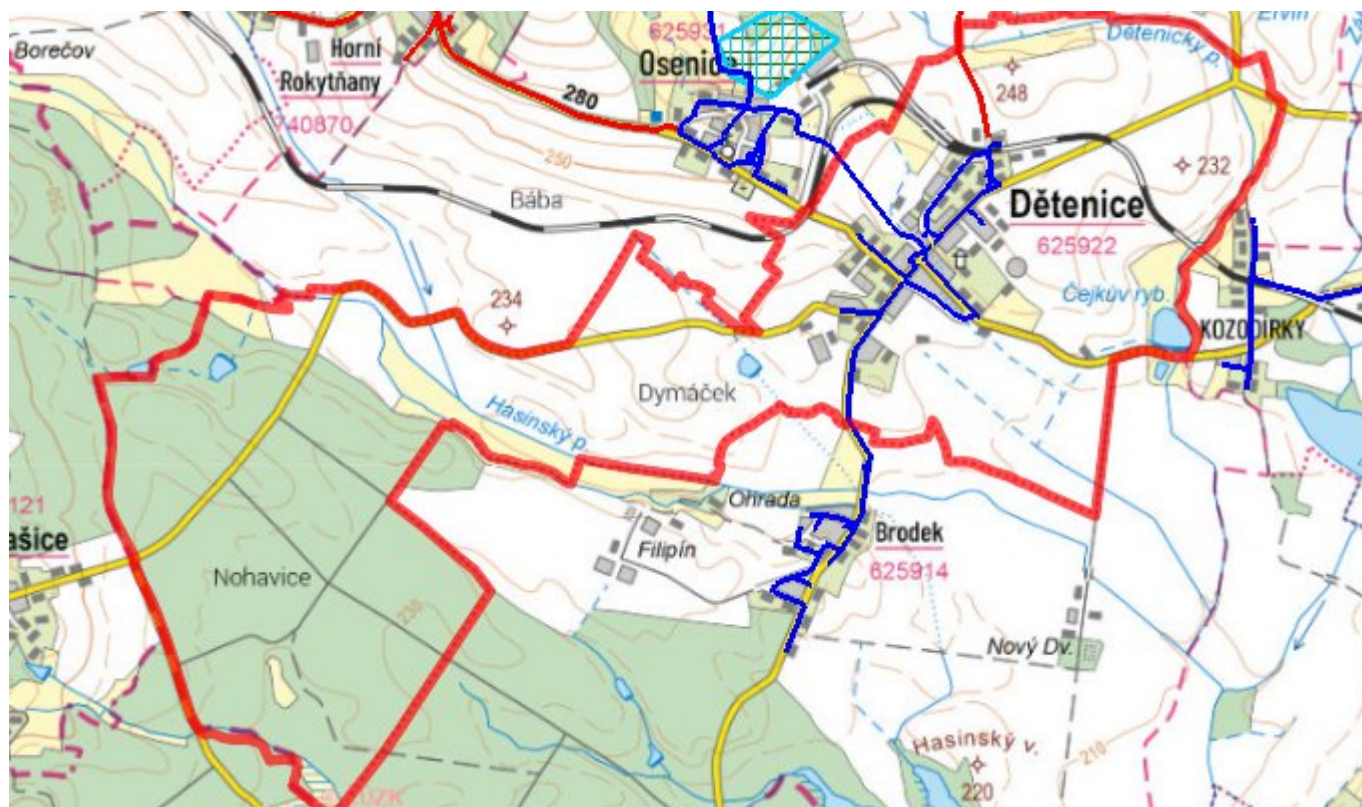

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

| Název části obce | Počet připojených na kanalizaci | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Dětenice | - | - | - | 370 | 370 | 370 | 370 |

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Název části obce | Počet připojených na ČOV | | | | | | |
|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Dětenice | - | - | - | 370 | 370 | 370 | 370 |

D.3 Bilanční údaje

| Položka | Jednotka | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|-------------------------|---------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Produkce komunálních OV | m ³ /den | - | - | - | 36,05 | 36,02 | 35,99 | 35,96 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Produkce komunálního znečištění | kg/den | - | - | - | 22,56 | 22,54 | 22,52 | 22,50 |
| Produkce průmyslových OV | m ³ /den | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkce znečištění průmyslových OV | kg/den | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Oddílná splašková kanalizace obce Dětenice slouží k odvádění odpadních vod z území obce Dětenice (k.ú. Dětenice, Osenice, Brodek) do čistírny odpadní vod v Dětenicích (k.ú. Dětenice par.č. 528/4).

Kanalizace byla vybudována v letech 2009-2011, jako oddělená kanalizace od stávající dešťové kanalizace, která byla postavena přibližně v 70-tých letech 19. století.

Trasy jednotlivých kanalizačních stok jsou převážně vedeny po veřejně přístupných pozemcích pro možnost údržby. V úsecích, kde nebylo možné využít veřejně přístupné pozemky, jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích s majitelem dotčené nemovitosti o věcném břemeni ve prospěch provozovatele kanalizace.

Na jednotlivých stokách jsou vybudovány revizní šachty po cca 50 m nebo v místech změny trasy. Šachty jsou betonové celoprefabrikované, jsou zakryty litinovými poklopy D1 600 mm zatížení D 400 KN. Pro gravitační kanalizaci je použito korugované potrubí z polypropylénu K2-Kan z polypropylenu se strukturovanou stěnou dvouplášťovou PP 280 (DN 250 mm) SN 8. Na výtlačné řady je použito potrubí PE 100 SDR 17 D 90x5,4mm (DN80).

Délka stok činí 6 839,7 m, délka výtlačků odpadních vod činí 1 907 m.

ČSOV1 v Dětenicích na obecním pozemku 619/3 v k.ú. Dětenice při vstupu na hřiště kopané v Dětenicích. Je postavena v rohu areálu fotbalového hřiště v Dětenicích a je vymezena stávajícím plotem a je oplocena a tím oddělena od vlastního areálu hřiště. Zpevněná plocha je tvořena kačírky tloušťky 60mm do ztuhlého lože. Obvodová palisáda fixuje rozdíl v úrovni zpevněné plochy a okolního navazujícího terénu. Oplocení čerpací stanice je vybaveno vstupní brankou š.1000 mm.

ČSOV2 v Osenicích, na obecním pozemku 487/2 v k.ú. Osenice na konci části obce Osenice v blízkosti areálu bývalé cihelny. Je vedle místní komunikace z Osenic k cihelně, je oplocena a tím zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Zpevněná plocha je tvořena násypem z kačírky. Kačírky bude upnut do obvodové konstrukce, provedené z prvků betonových obrubníků, které fixují rozdíl v úrovni zpevněné plochy a okolního navazujícího terénu.

Oplocení čerpací stanice je vybaveno vstupní brankou š.1000 mm.

ČSOV3 (pojezdová) v Brodku na obecním pozemku 1105/1 v k.ú. Brodek v blízkosti zvoničky na návsi na Brodku. Je v nezpevněné cestě v Brodku a v úrovni terénu s pojízdným poklopem.

se zatížením D400.

ČSOV4 v Brodce na obecním pozemku PK 1080/1 v k.ú. Brodek v blízkosti vstupu na hřiště hasičů na Brodce. Je vedle místní komunikace v Brodce, je nově oplocena a tím zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Zpevněná plocha je tvořena kačirkem tloušťky 200 mm, který je od rostlého terénu oddělen separační geotextilií.

Oplocení čerpací stanice je vybaveno vstupní brankou š.1000 mm.

Čistírna odpadních vod pro 1100 EO je postavena na parcele č. 528/4 v k.ú. Dětenice, Čistírna je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec Dětenice disponuje gravitačním kanalizačním systémem s čerpacími stanicemi a mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s projektovou kapacitou 1120 EO. Akce byla realizována s podporou SFŽP v letech 2010 a 2011. Aktuální vyhodnocené látkové zatížení systému v letech 2016 až 2018 dosáhlo úrovně 990 ekvivalentních obyvatel, přičemž rozvojové potřeby obce projektovou kapacitu překračují.

S přihlédnutím k předpokládaným rozvojovým potřebám obce je navržena intenzifikace ČOV na úroveň 1200 EO výstavbou nových dosazovacích nádrží a využitím stávajících objemu aktivačních nádrží. Zároveň dojde k zařazení technologie zvýšené eliminace sloučenin fosforu, čímž bude dosaženo vyššího stupně eliminace znečištění z priváděných odpadních vod.

Kapacita kanalizačního systému je pro výhledové zatěžovací parametry dostatečná.

Doplňování řadu je v souladu s výstavbou dle Územního plánu v Dětenicích.

Dále bude prováděna běžná údržba a případná dostavba do nových lokalit.

D.7 Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice | | |
|------------------|---------------|------------|--------|
| | Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| Dětenice | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice | | |
|------------------|---------------|------------|--------|
| | Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| Dětenice | - | - | - |

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

| Datum projednání | Číslo projednání | Typ projednání | Popis |
|------------------|------------------|-------------------------|-------|
| 22. 3. 2021 | ZK/4/172/2021 | usnesení zastupitelstva | |