


# Lično - CZ052.3604.5207.095001 - stav 22. 3. 2021

## A. OBEC

### Bačalky

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	95001
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ052.3604.5207.095001
<b>Kód obce</b>	553701
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1015 (5207) Jičín
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	2186 Kopidlno

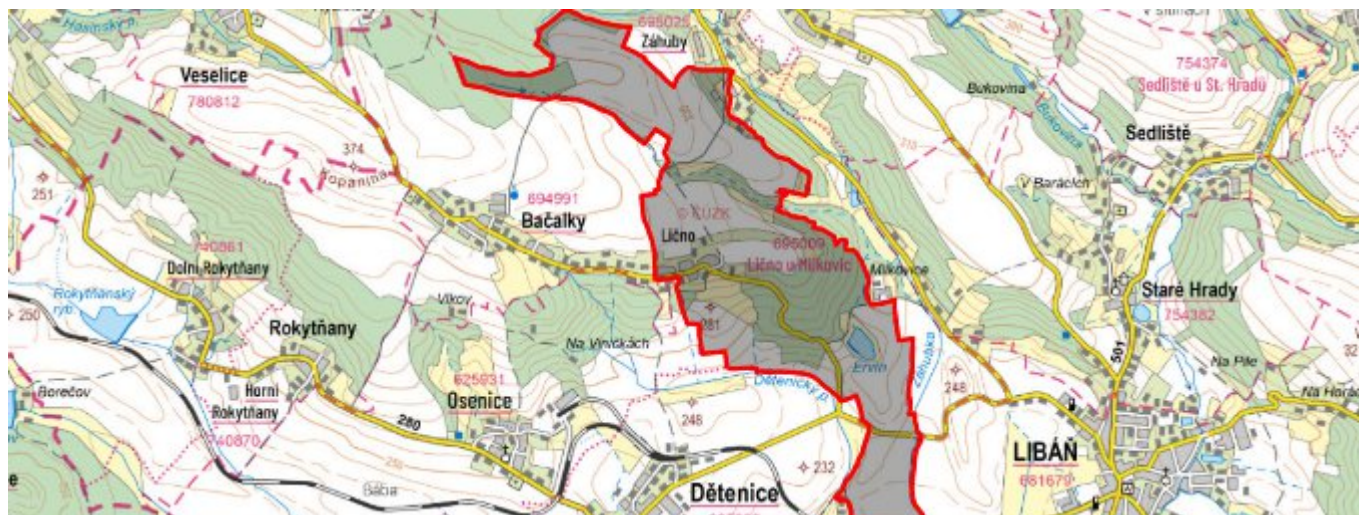

### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ052.3604.5207.095001.01	Lično	09500	95001

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část Lično obce Bačalky se nalézá v nadmořské výšce 374m a délce přes 2km.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

VUME + VUPE 2017

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lično	Trvale bydlící	-	-	-	40	40	40	40
	Přechodně bydlící	-	-	-	10	10	10	10
	Celkem	-	-	-	50	50	50	50

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bačalky	160	154	154	143	149	150	154	153	156	161	165	159	168	161	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lično	-	-	-	40	40	40	40

### C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	5	5	5	5
Maximální potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	7	7	7	7
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00

Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

#### C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Bačalky je vybudován místní vodovod. Jako zdroj vody pro vodovod slouží pramenní jámka umístěná ve střední části místní části Lično. Ze zdroje je voda čerpána výtlačným řadem vedoucím severně nad obcí do vodojemu Bačalky o objemu 60 m<sup>3</sup> umístěném v areálu zemědělského družstva na kótě 387,0/384,5 m.n.m.

Z vodojemu - armaturní komory je veden zásobní řad PVC DN100, který zásobuje obě části obce, které se nachází ve dvou tlakových pásmech. Pro východní část obce - m.č. Lično je to řad s redukčním ventilem. Celková délka vodovodní sítě je 5,4km.

Na vodovod je napojeno 103 ks vodovodních přípojek. Na vodovod je také napojeno zdejší zemědělské družstvo. Vodojem a zásobovací řad byl vybudován nově v r.2008.

Vodovod je v majetku a správě obce Bačalky.


#### C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro vodní zdroj je udělena výjimka z jakosti vody pro ukazatele sírany, konduktivita, tvrdost s platností do 30.4.2028. Zdroj vody je nestabilní jakosti s kolísavou jakostí dodávané vody zejména v jarních měsících, zranitelný i s ohledem na provozovanou zemědělskou činnost v navazujícím okolí vodního zdroje. Od roku 2015 opakovaně pozitivní nález MIBI ukazatelů jakosti vody - 1x 2016, 1x 2017, 1x 2018. Obec ve spolupráci s firmou Vodní zdroje Chrudim provádí hydrogeologický průzkum za účelem získání dalšího zdroje pitné vody - nový pramen. Zároveň vede obec jednání s obcí Dětenice o realizaci přivaděče z obce Dětenice a napojení na vodovod Dětenice, který má dostatečné podzemní zdroje vody v lokalitě Brodek.

#### C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že vodovod Bačalky je zásoben pouze z jednoho zdroje, budou obyvatelé při jeho vyřazení, nebo při vyřazení systému vodovodu zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastních studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Voda z obecních kopaných studní je vodou užitkovou.

#### C.7 Mapa

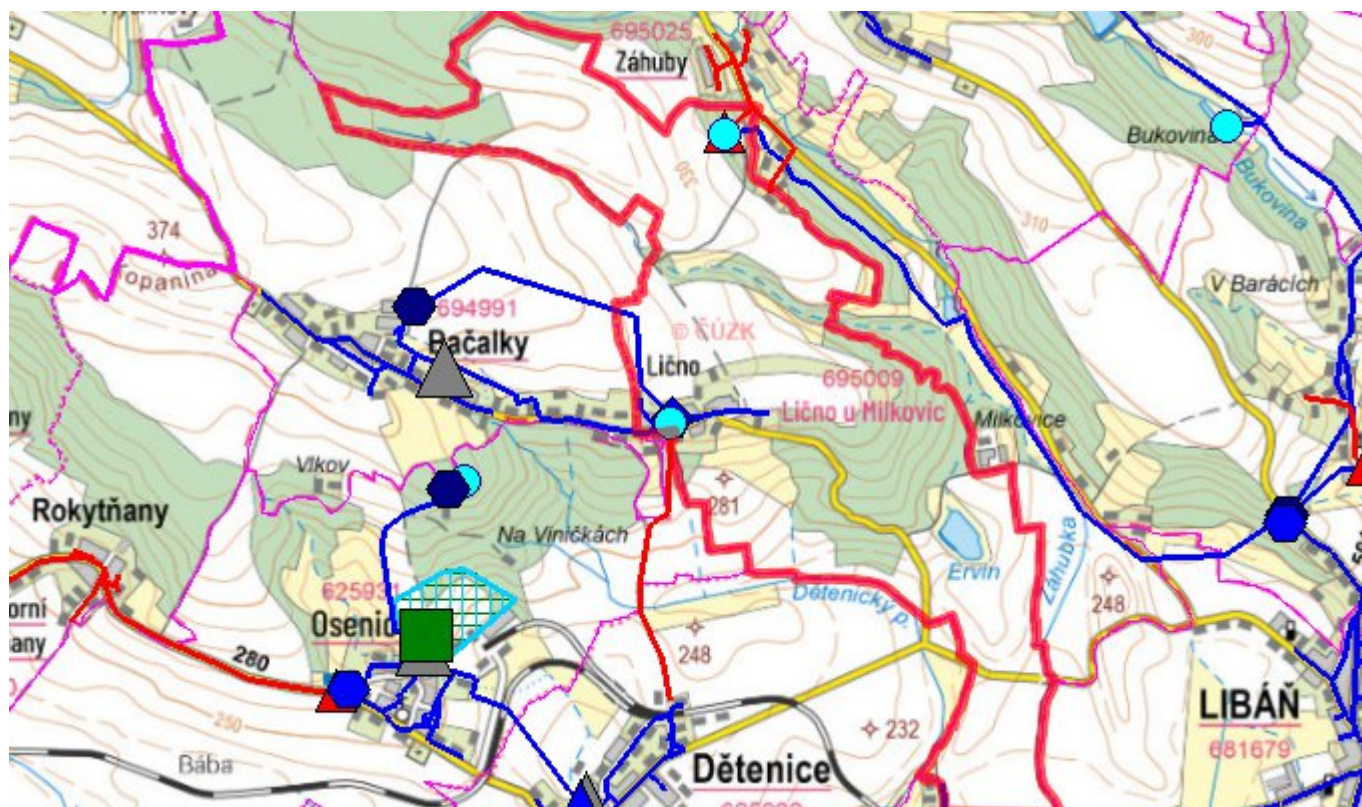

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lično	-	-	-	30	30	30	30

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lično	-	-	-	0	0	0	0

### D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	4,11	4,11	4,11	4,11



Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	2,57	2,57	2,57	2,57
Produkce průmyslových OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

#### D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Bačalky je částečně vybudovaná jednotná kanalizace, která odvádí jak dešťové vody, tak i předčištěné splaškové vody (pomocí septiků) z jednotlivých RD. V obci Bačalky a m.č. Lično je celkem 8 výústí. U nenapojených RD jsou odpadní vody jsou likvidovány individuálně, pomocí bezodtokých jímek a septiků s travivody.

#### D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v následném období ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo septiky se zemním filtrem.

#### D.7 Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

### E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
<b>Lično</b>	3 789,0	0,0	3 789,0

### E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
<b>Lično</b>	-	-	-

### E.3 Mapa



## F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	