

# Huntířov - CZ052.3610.5203.182745 - stav 22. 3. 2021

## A. OBEC

### Vítězná

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	182745
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ052.3610.5203.182745
<b>Kód obce</b>	579815
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1201 (5203) Dvůr Králové nad Labem
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	2534 Dvůr Králové nad Labem



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ052.3610.5203.182745.01	Huntířov	18274	182745

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Vítězná - Bukovina, Huntířov, Kocléřov, Komárov (400 - 520 m n.m.) jsou místní části obce Vítězná. Pro účely tohoto projektu byly sloučeny do jednoho celku. Jedná se o zemědělská sídla s roztroušenou vesnickou zástavbou. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně čtvrtiny počtu trvale bydlících obyvatel.

Vítězná - Huntířov, Kocléřov, Komárov leží v CHOPAV Východočeská křída a v PHO 2. vnějšího stupně pro veřejné zdroje pitné vody.

Sídlem protéká vodohospodářsky významný tok Hartský potok.

Podklady:

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Huntířov	Trvale bydlící	-	-	-	513	515	525	535
	Přechodně bydlící	-	-	-	50	50	50	50
	Celkem	-	-	-	563	565	575	585

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Vítězná

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Huntířov	-	-	-	76	455	460	76

### C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	54	54	54	54
Maximální potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	81	81	81	81
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	54,14	54,14	54,14	54,14
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	41,79	41,79	41,79	41,79
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	41,79	41,79	41,79	41,79
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	12,35	12,35	12,35	12,35

## C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní části Vítězná Bukovina, Huntířov, Kocléřov, Komárov mají veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlicí obyvatelstvo. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Vítězná.

Vodovod Huntířov - vodní zdroje:

Zářez KR-Z na p.p.č.69, 101/1, 101/3 v k.ú.Huntířov. Zdroj nazývaný též prameniště Kozí Rohy je z roku 1938. Vydátnost je 1,5 l/s. Kvalita vody nevyhovuje v ukazatelích mangan a pH. Voda je gravitačně svedena potrubím dl. 145 m do sběrné jímky.

Vrt KR-1 vrtaná studna na p.p.č.111 v k.ú. Huntířov hluboká 26 m. Vydátnost vrtu je 1,0 l/s. Voda je čerpána z vrtu do sběrné jímky. Odtud je voda čerpána do VDJ Kozí Rohy 2x50 m<sup>3</sup> s min.hl. 512 m.n.m.

Z vodojemu jsou rozvedeny vodovodní řady převážně z mat. PVC DN 100 a DN 80 do sporřebiště.

## C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Bude prováděna pouze běžná údržba a případná dostavba do nových lokalit.

## C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Huntířov nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:


v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z místních částí Vítězná – Bukovina, Komárov, Kocléřov a Hájemství.

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna HA-1 na katastru obce Hajnice.

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

## C.7 Mapa

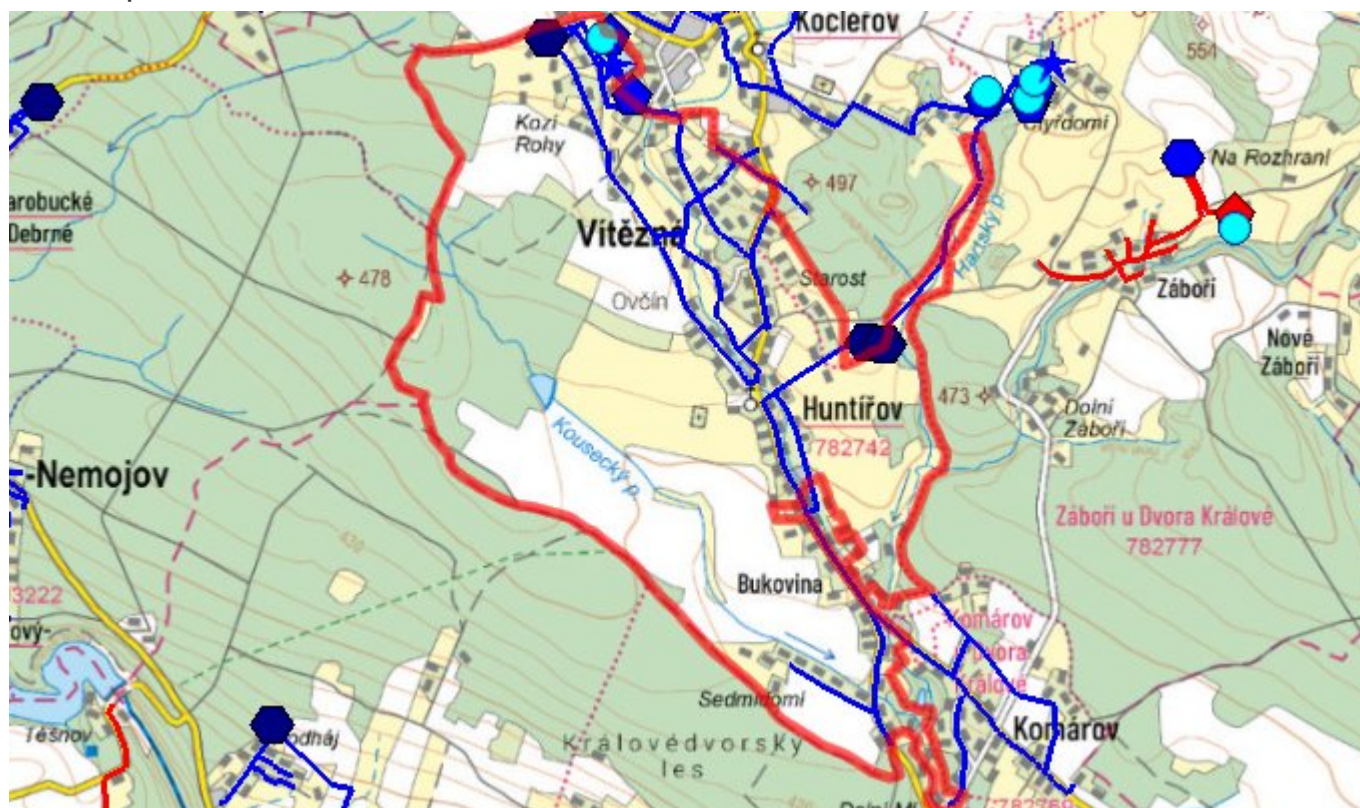

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Huntířov	-	-	-	43	43	43	43

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Huntířov	-	-	-	43	43	43	43

### D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	8,29	8,29	8,29	8,29
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	5,19	5,19	5,19	5,19
Produkce průmyslových OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

### D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V částech Komárov, Bukovina a Huntířov je vybudována společná oddílná splašková kanalizace v profilech do DN300 v celkové délce 10.430 metrů. Na síti jsou umístěny celkem čtyři přečerpávací stanice s výtlaky odpadních vod. Kanalizace je zakončena ČOV o celkové projektové kapacitě 550 EO.

U vzdálenějších nemovitostí probíhá čištění odpadních vod individuálním způsobem na DČOV nebo septických se zemním filtrem.

### D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající řešení zůstane zachováno. Předpokládá se běžná údržba a postupná obnova majetku.

### D.7 Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

### E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Huntířov	0,0	0,0	0,0

### E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Huntířov	-	-	-

### E.3 Mapa



## F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	