


Koclěrov - CZ052.3610.5203.182753 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Vítězná

Číslo obce PRVKUK	182753
Kód obce PRVKUK	CZ052.3610.5203.182753
Kód obce	579815
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1201 (5203) Dvůr Králové nad Labem
Číslo POU Název POU	2534 Dvůr Králové nad Labem

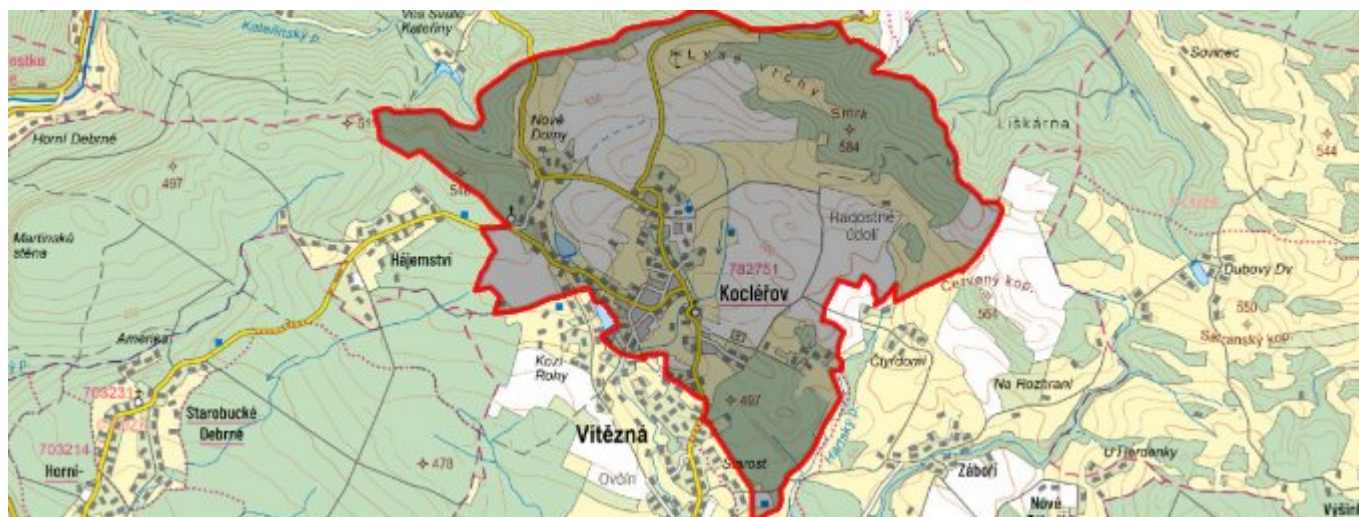

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5203.182753.01	Koclěrov	18275	182753

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Vítězná – Bukovina, Huntířov, Koclěrov, Komárov (400 - 520 m n.m.) jsou místní části obce Vítězná. Pro účely tohoto projektu byly sloučeny do jednoho celku. Jedná se o zemědělská sídla s roztroušenou vesnickou zástavbou. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně čtvrtiny počtu trvale bydlících obyvatel.

Vítězná - Huntířov, Koclěrov, Komárov leží v CHOPAV Východočeská křída a v PHO 2. vnějšího stupně pro veřejné zdroje pitné vody.

Sídlem protéká vodohospodářsky významný tok Hartský potok.

Podklady:

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kocléřov	Trvale bydlící	-	-	-	570	575	580	590
	Přechodně bydlící	-	-	-	50	50	50	50
	Celkem	-	-	-	620	625	630	640

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vítězná	1277	1378	1373	1368	1399	1383	1396	1399	1431	1444	1470	1480	1475	1518	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kocléřov	-	-	-	470	480	490	490

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	71	72	73	74
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	107	108	110	111
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	71,25	72,26	73,27	74,28
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	47,36	48,03	48,71	49,38
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	33,63	34,11	34,59	35,06
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	13,73	13,92	14,12	14,31
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	23,89	24,23	24,57	24,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní části Vítězná Bukovina, Huntířov, Kocléřov, Komárov mají veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Vítězná.

Vodovod Kocléřov - vodní zdroje:

Vrty Kocléřov dvě vrtané studny, které byly vyhloubeny v roce 1989 a mají max. vydatnost 2x2 l/s a průměrnou 2x1,5 l/s. Kvalita vody ve zdroji vyhovuje platným předpisům. Voda je z nich čerpána přiváděcím PE řadem DN 80 do věžového vodojemu Aknaglobus.

Vodojem Aknaglobus věžový jednokomorový vodojem o objemu 200 m³ (- / - m n.m.) vybudovaný v roce 1989. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PE zásobním řadem DN 110 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Kocléřově.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Bude prováděna pouze běžná údržba a případná dostavba do nových lokalit.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Kocléřov nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:


v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z místních částí Vítězná - Huntířov, Hájemství, Komárov.

v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna HA-1 na katastru obce Hajnice.

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

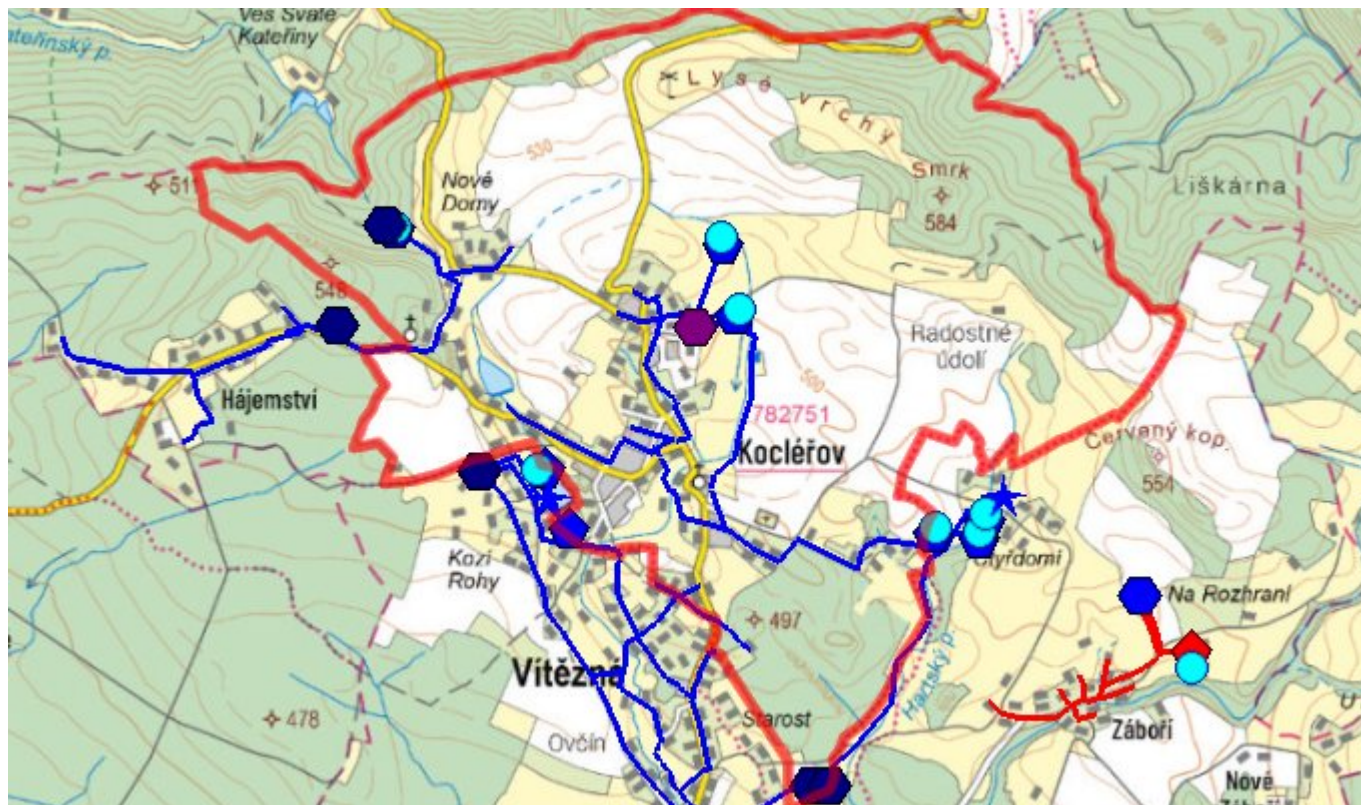

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kocléřov	-	-	-	489	490	495	500

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kocléřov	-	-	-	489	490	495	500

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	46,46	47,10	47,74	48,38
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	29,07	29,47	29,87	30,27
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována oddílná splašková kanalizace v profilech do DN300 v celkové délce 5.136 metrů.


Kanalizace je zakončena ČOV o celkové projektové kapacitě 650 EO.

U vzdálenějších nemovitostí probíhá čištění odpadních vod individuálním způsobem na DČOV nebo septicích se zemním filtrem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající řešení zůstane zachováno. Předpokládá se běžná údržba a postupná obnova majetku.

D.7 Mapa

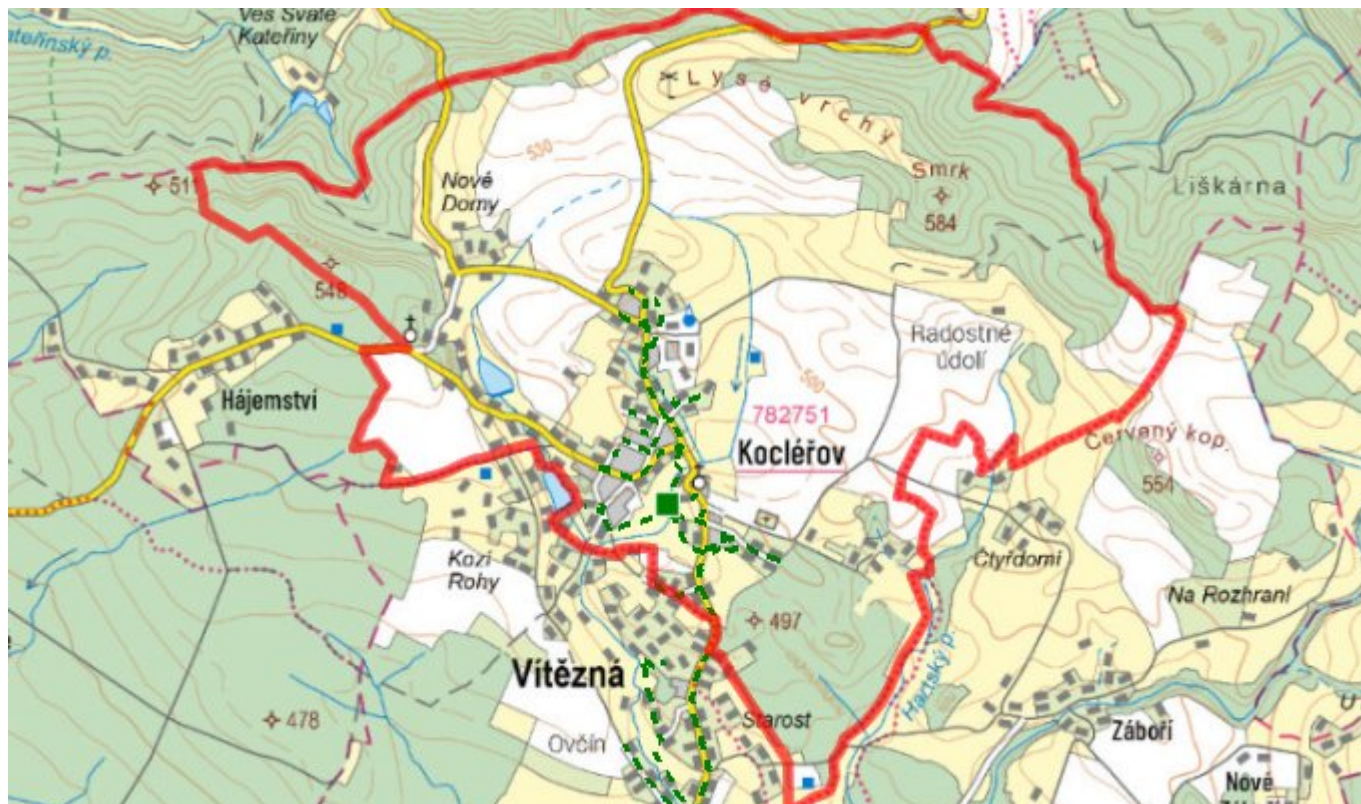

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Kocléřov	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Kocléřov	-	-	-

E.3 Mapa

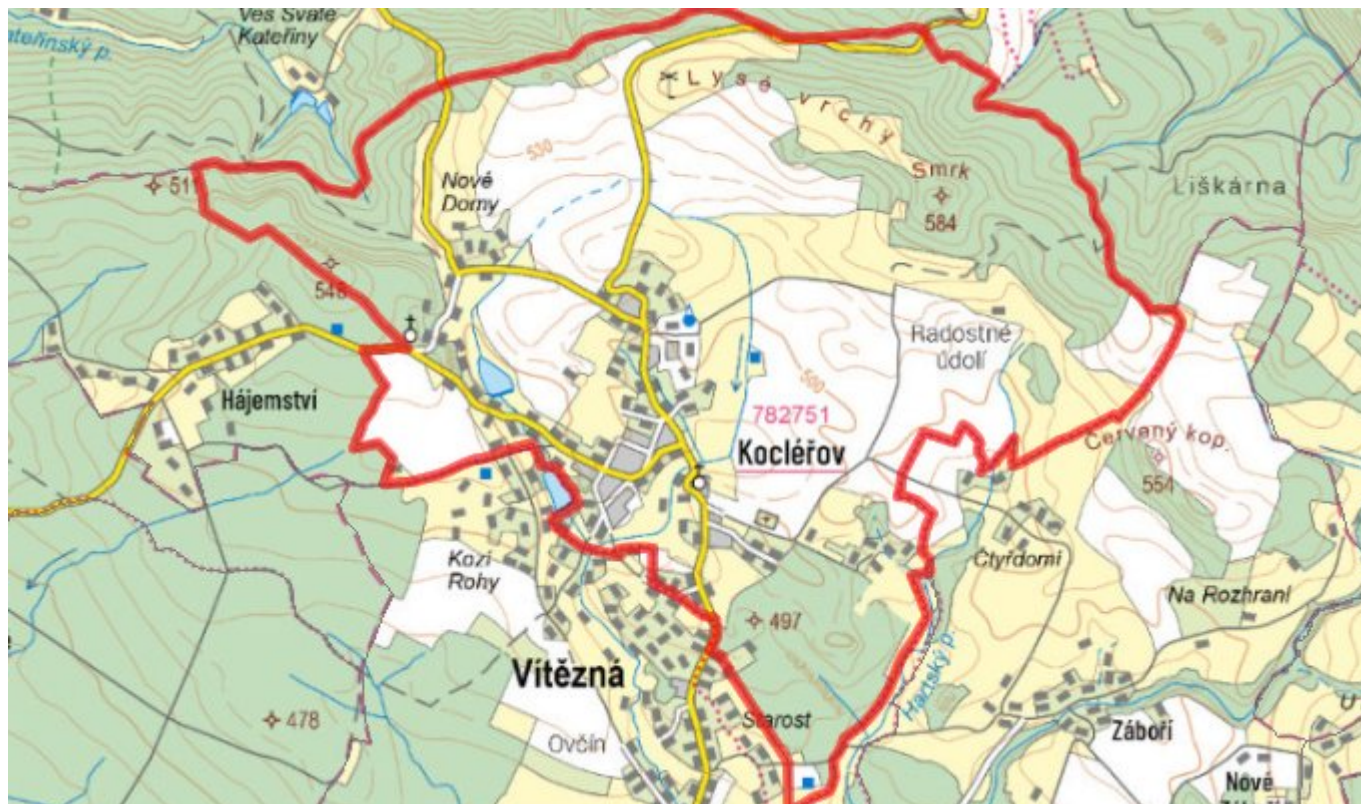

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	