


Jehlice - CZ052.3602.5205.030040 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Dolní Přím

Číslo obce PRVKUK	30040
Kód obce PRVKUK	CZ052.3602.5205.030040
Kód obce	569984
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	965 (5205) Hradec Králové
Číslo POU Název POU	2054 Nechanice

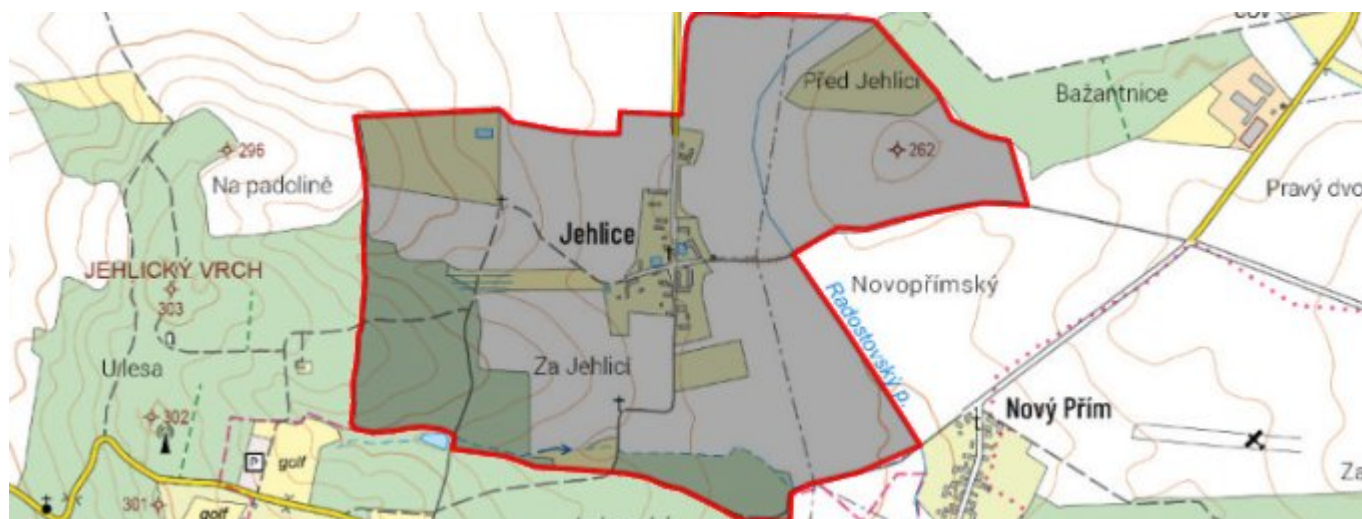

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.030040.01	Jehlice	03004	30040

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část Jehlice leží cca 11 km západně od Hradce Králové a cca 4 km východně od města Nechanice v nadmořských výškách cca 254 – 258 m n.m.

V Jehlici žije 16 trvale bydlících obyvatel. Průmysl ani živnosti zde zastoupeny nejsou.

Jehlice leží v povodí Radostovského potoka, č.h.p. 1-04-03-018.

Místní částí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Převládá zástavba rodinných domů.

Nový územní plán bude schválen na začátku roku 2019. Místní část Jehlice je součástí obce Dolní Přím.

Podklady:
 Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
 Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
 Informace provozovatele vodovodu
 Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jehlice	Trvale bydlící	-	-	-	16	20	22	24
	Přechodně bydlící	-	-	-	10	10	10	10
	Celkem	-	-	-	26	30	32	34

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dolní Přím	603	621	636	653	640	669	677	678	676	688	708	734	743	753	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jehlice	-	-	-	26	30	32	34

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	1	1	1	1
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	1	1	1	1
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	0,55	0,61	0,66	0,72
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	0,48	0,53	0,58	0,63
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	0,47	0,52	0,56	0,61
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,06	0,07	0,07	0,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Jehlicích je vybudována nová vodovodní síť, napojená ve vzdálenosti cca 650 m od severního okraje obce na současný hlavní vodovodní řád Dolní Přím - Nechanice (součást Vodárenské soustavy Východní Čechy). Celková délka vodovodních řadů v lokalitě Jehlice činí cca 1,1 km.

Na vodovod jsou napojeni všichni obyvatelé Jehlic.

Vodovod je v majetku obce Dolní Přím, provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu


Rozvodná vodovodní síť nárokům na zásobování vodou a i rozvoji místní části vyhovuje. V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním doplněním rozvodů podle potřeb obyvatel a rozvojem místní části.

Bude řešena pouze běžná údržba s cílem dosažení maximální efektivity provozu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k napojení vodovodu na VSVČ je jako záložní zdroj uvažována úpravna vody v Hradci Králové. Pro nouzové zásobení se dále počítá s využitím lokálních zdrojů, pokud jejich vydatnost a kvalita bude vyhovující.

C.7 Mapa

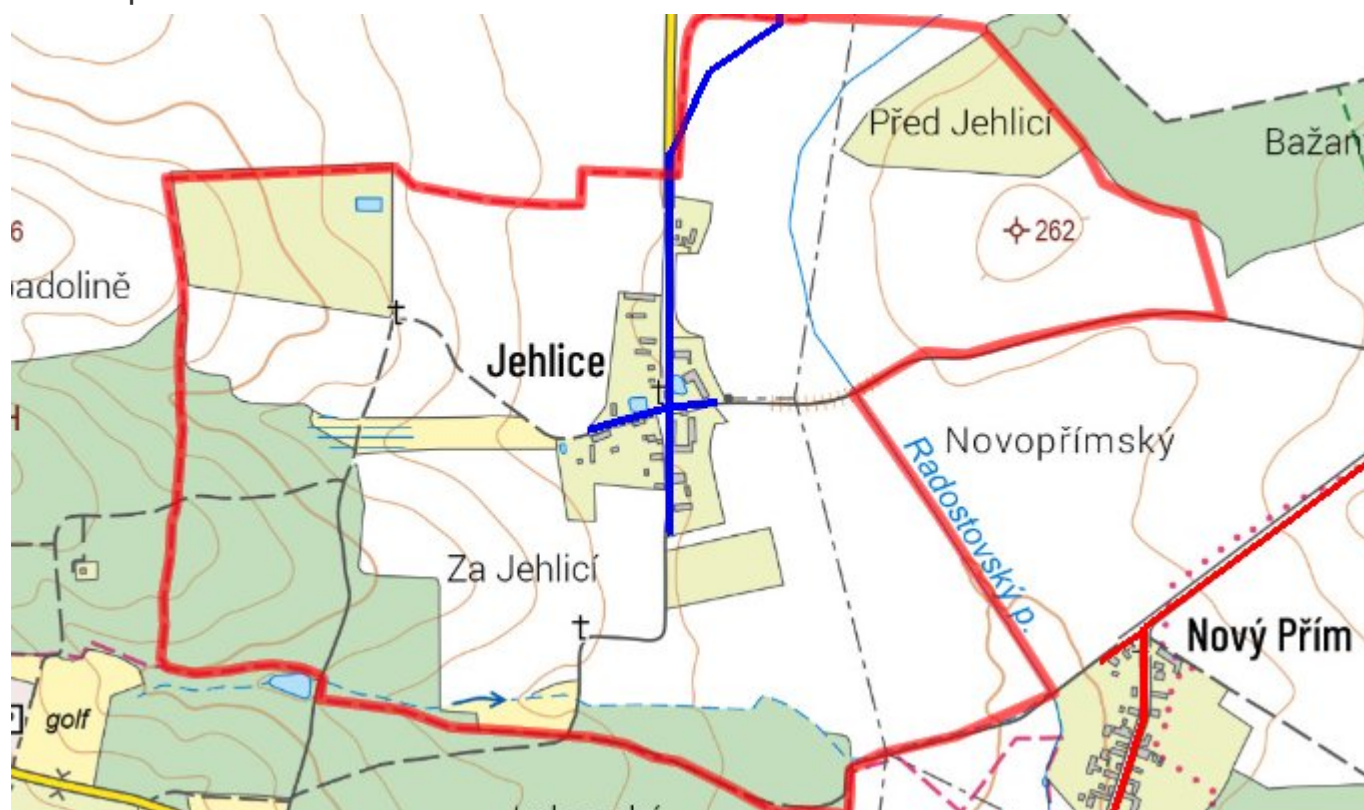

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jehlice	-	-	-	0	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jehlice	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Jehlice není v současné době vybudována žádná významnější stoka, která by se dala v budoucnu využít, převážná většina předčištěných odpadních vod je vypouštěna do vod podzemních.

Splaškové vody jsou čištěny v domovních septicích, případně lokálních ČOV nebo shromažďovány v jímkách na vyvážení.


D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování místní části.

Odpadní vody doporučujeme zneškodňovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.

U rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

D.7 Mapa

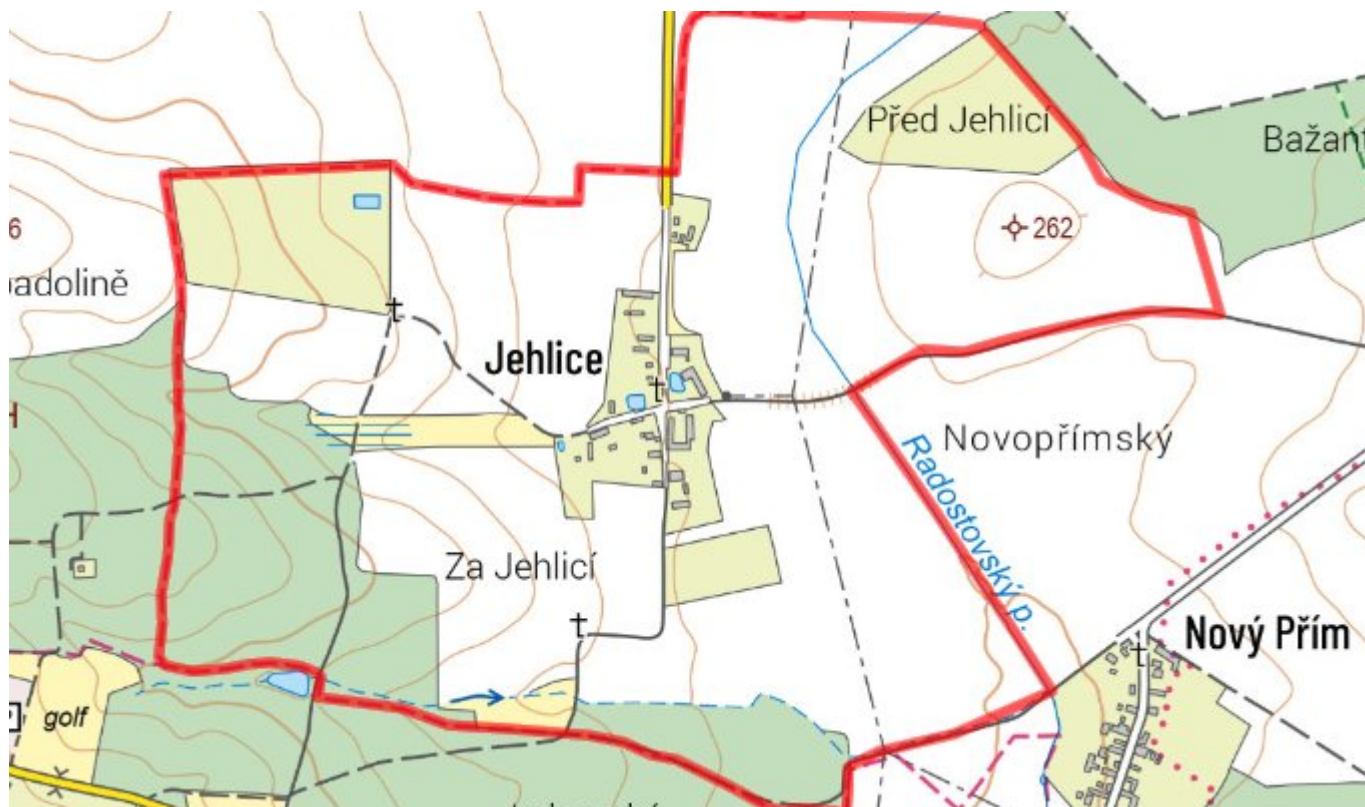

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jehlice	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jehlice	-	-	-

E.3 Mapa

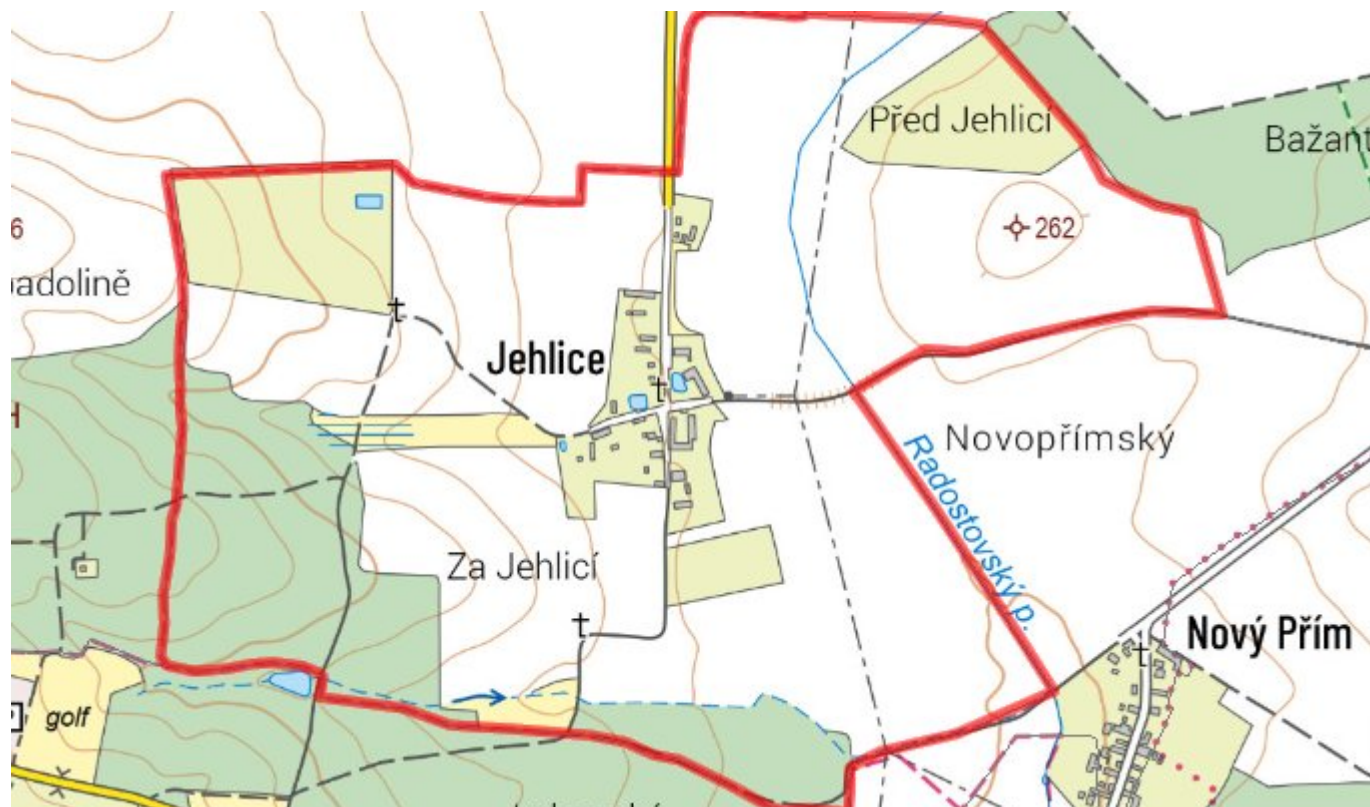

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	