

Urbanice - CZ052.3602.5205.132926 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Urbanice

Číslo obce PRVKUK	132926
Kód obce PRVKUK	CZ052.3602.5205.132926
Kód obce	513717
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	965 (5205) Hradec Králové
Číslo POU Název POU	2046 Hradec Králové



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.132926.01	Urbanice	13292	132926

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Urbanice se rozprostírá podél komunikace cca 4 km západním směrem od Hradce Králové, v nadmořských výškách 240 – 243 m n.m. Obec má 307 trvale bydlících obyvatel v 84 rodinných domech. S ohledem na blízkost Hradce Králové se dá očekávat rozvoj bydlení v obci a výstavba rodinných domků. V případě uskutečnění developerem plánované výstavby nových domů se předpokládá počet trvale bydlících obyvatel v roce 2030 kolem 800, v opačném případě kolem 550.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Urbanice	Trvale bydlící	-	-	-	334	334	450	800
	Přechodně bydlící	-	-	-	0	0	0	0
	Celkem	-	-	-	334	334	450	800

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Urbanice	347	353	351	341	345	335	333	334	333	334	335	320	304	306	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Urbanice	-	-	-	334	334	450	800

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	28	39	49	60
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	34	46	59	72
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	28,17	38,68	49,20	59,71
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	23,72	32,57	41,43	50,28
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	15,56	22,16	28,76	35,35
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	8,16	11,21	14,25	17,30
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	4,45	6,34	8,22	10,11

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Urbanice je napojena na veřejnou vodovodní síť Urbanice - Vodovod I. a II. etapa a Urbanice RVS, které jsou součástí skupinového vodovodu Praskačka RVS, resp. Praskačka. Vlastníkem vodovodní sítě v obci je VAK a.s. Hradec Králové. Provozovatelem je Královéhradecká provozní a.s.

Základní údaje vodovod:

IČME- Urbanice- Vodovod I. a II. etapa: 5205-732923-00528986-1/1

IČME - Urbanice RVS: 5205-732923-48172898-1/1

IČPE: 5205-721212-48172898-1/1-27461211

Hlavní přívodní řad je veden směrem z Kuklen na obec Plačice, Vlčkovice a dále až na kraj Praskačky. Odtud pokračuje řad přes Praskačku a v severní části Praskačky odbočuje řad do Urbanic. Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci.

Zástavba obce je ovlivňována tlakovou úrovní vodojemů Nový Hradec Králové.

Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.

Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.

Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.

Požární voda bude vždy řešena dohodou mezi obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.

Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.

Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu


V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).

U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

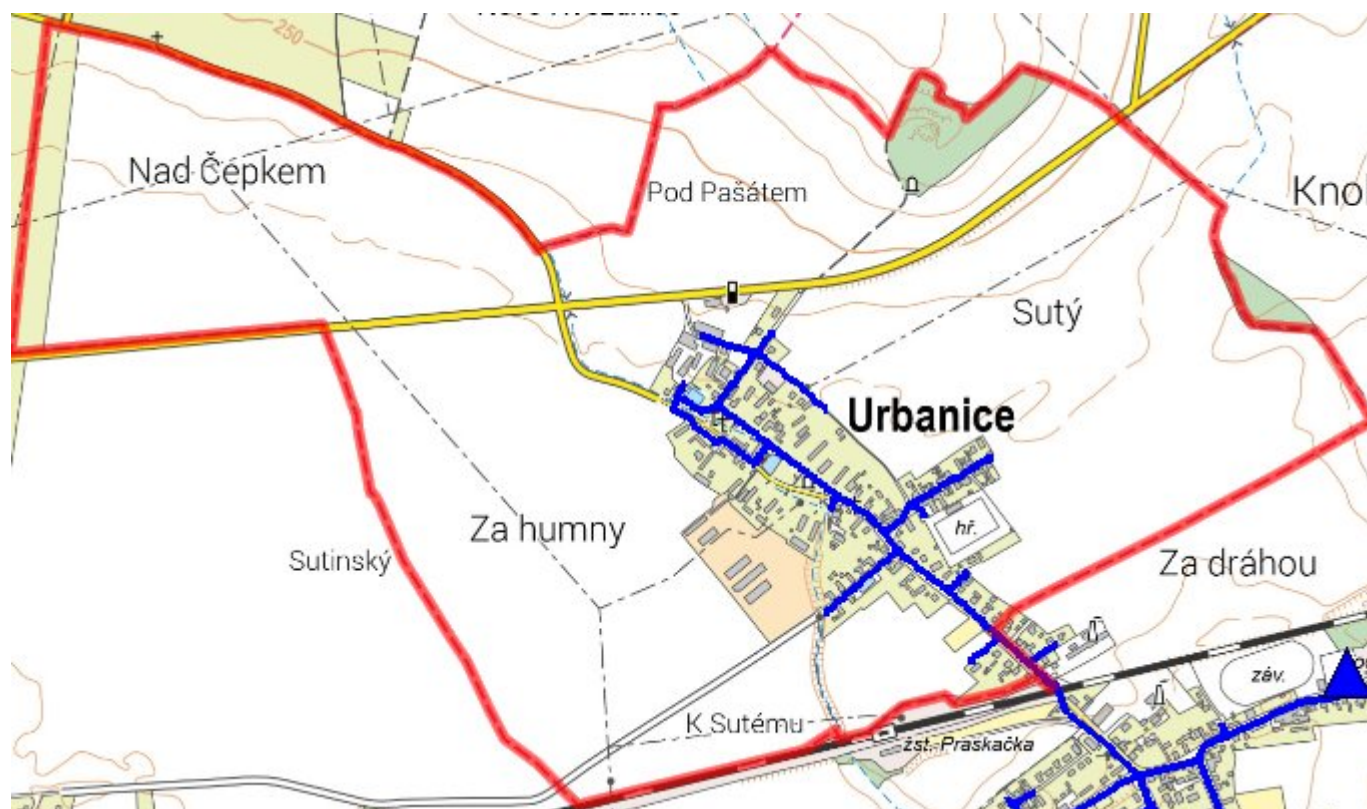

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Urbanice	-	-	-	334	334	450	800

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Urbanice	-	-	-	334	334	450	800

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	41,89	61,37	80,86	100,34
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	31,73	43,07	54,41	65,75

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou realizovány 2 gravitační oddílné kanalizační sítě. Celková délka splaškové kanalizace v obci je 2315 m. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Urbanice.

Základní údaje kanalizace:

IČME kanalizace k ČOV I: 5205-732923-00528986-3/1

IČME kanalizace k ČOV II: 5205-732923-00528986-3/2

IČPE kanalizace k ČOV I: 5205-732923-00528986-3/1-00528986

IČPE kanalizace k ČOV II: 5205-732923-00528986-3/2-00528986

Kanalizační sítě jsou zakončeny dvěma ČOV.

Jedná se ČOV Bioclere typ B 150 a typ B 115. Tyto ČOV se skládají z biologického reaktoru a stabilizační nádrže. Kapacita těchto ČOV je 300 EO a uvedení do trvalého provozu bylo v roce 2001. Na kanalizační síť a ČOV jsou napojeni všichni obyvatelé obce. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místní bezejmenné vodoteče. Majitelem a provozovatelem ČOV je obec Urbanice.

Základní údaje ČOV:

IČME ČOV I: 5205-732923-00528986-4/1

IČME ČOV II: 5205-732923-00528986-4/2

IČPE ČOV I: 5205-732923-00528986-4/1-00528986


IČPE ČOV II: 5205-732923-00528986-4/2-00528986

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období je vzhledem k předpokládanému výraznému nárůstu počtu obyvatel připojených na kanalizaci a tím překročením stávající kapacity ČOV plánováno zvýšení kapacity ČOV, případně výstavba nové ČOV. Obec zadala vyhotovení studie proveditelnosti rozšíření kanalizační sítě, případně zkapacitnění ČOV či výstavby nové ČOV. Celková výše plánovaných investic s ohledem na nárůst obyvatel obce je cca 20,6 mil. Kč.

Dále budou dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba. Stávající kanalizace, která nevyhovuje, bude rekonstruována.

D.7 Mapa

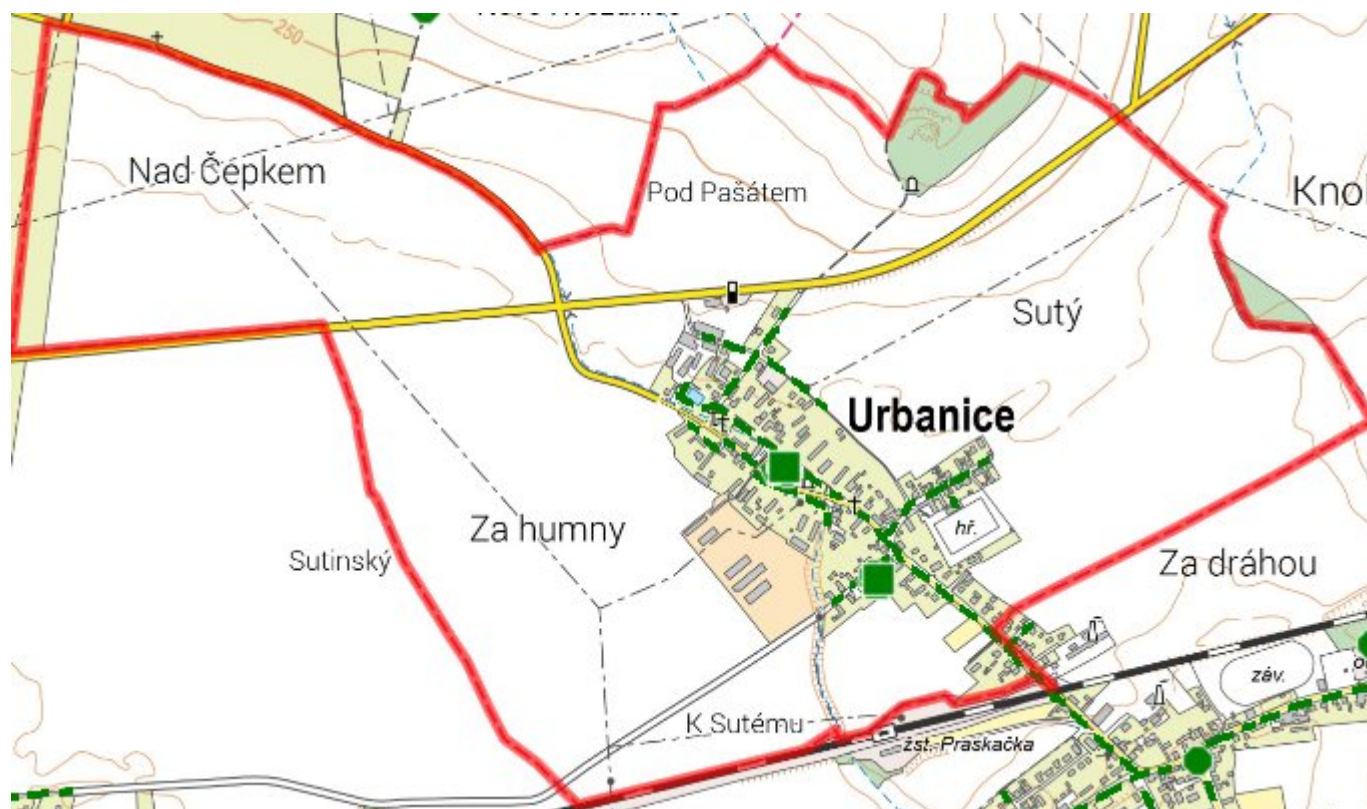

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Urbanice	0,0	20 600,0	20 600,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Urbanice	-	-	-

E.3 Mapa

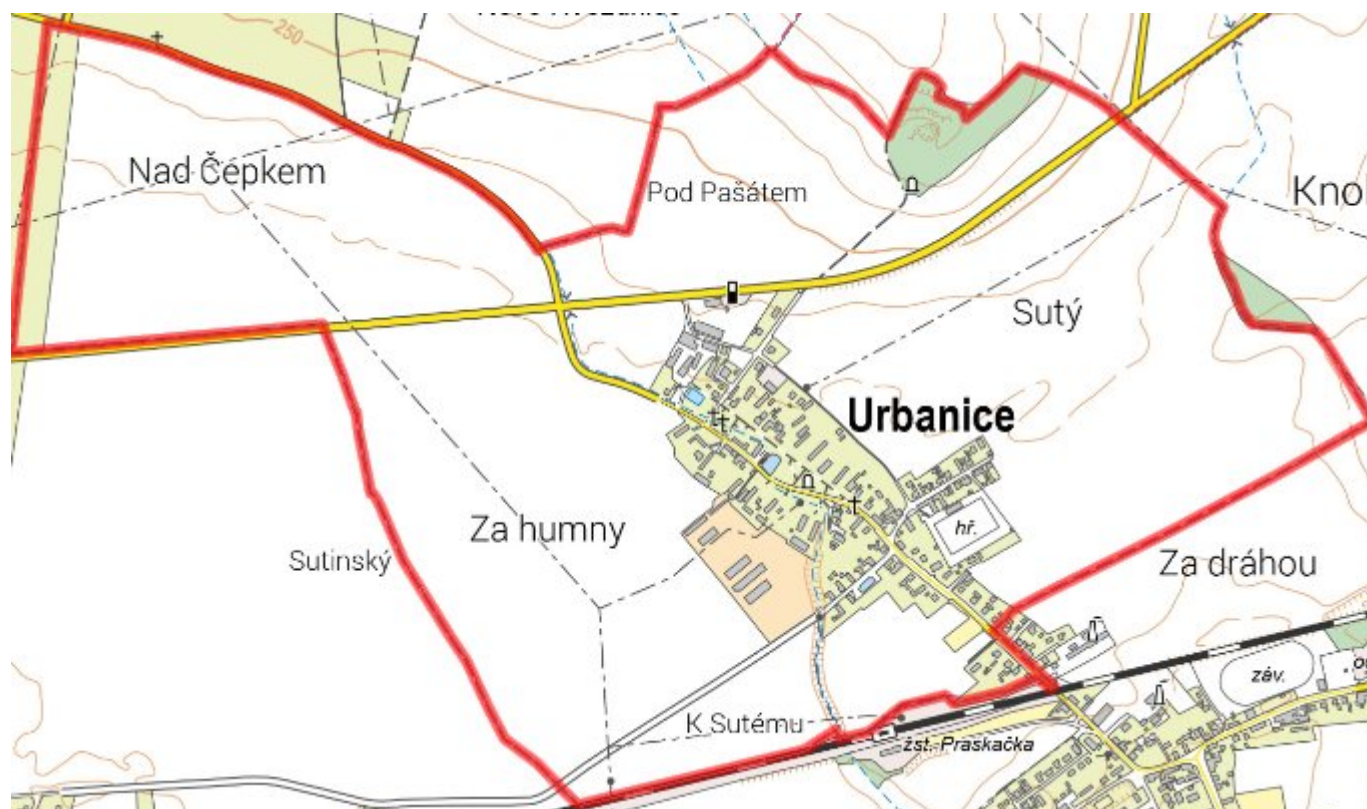

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	