

# Zlámaniny - CZ052.3604.5210.329924 - stav 22. 3. 2021

## A. OBEC

Nová Paka

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Číslo obce PRVKUK</b>                   | 329924                   |
| <b>Kód obce PRVKUK</b>                     | CZ052.3604.5210.329924   |
| <b>Kód obce</b>                            | 573248                   |
| <b>Číslo ORP (ČSÚ)</b><br><b>Název ORP</b> | 1023 (5210)<br>Nová Paka |
| <b>Číslo POU</b><br><b>Název POU</b>       | 2208<br>Nová Paka        |



### Členění obce

| <b>Úplný kód části obce PRVKUK</b> | <b>Název části obce</b> | <b>Kód části obce PRVKUK</b> | <b>Kód části obce RÚIAN</b> |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ052.3604.5210.329924.01          | Zlámaniny               | 32992                        | 329924                      |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Zlámaniny (439 – 474 m.n.m.) jsou místní částí obce Nová Paka v okrese Jičín. Nachází se cca 1 km západně od města Nová Paka, v katastrálním území Nová Paka o rozloze 7,18 km<sup>2</sup>.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME-VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti  
 Informace obce Nová Paka  
 Informace od provozovatele  
 Územní plán obce Nová Paka po změně č. 2

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

| Název části obce | Obyvatelé         | Počet obyvatel |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|                  |                   | 2002           | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Zlámaniny        | Trvale bydlící    | -              | -    | -    | 20   | 20   | 20   | 20   |
|                  | Přechodně bydlící | -              | -    | -    | 3    | 3    | 3    | 3    |
|                  | Celkem            | -              | -    | -    | 23   | 23   | 23   | 23   |

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

| Obec      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nová Paka | 9372 | 9384 | 9335 | 9292 | 9213 | 9201 | 9208 | 9165 | 9128 | 9094 | 9072 | 9044 | 8857 | 9035 | -    | -    | -    |

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Název části obce | Počet připojených na vodovod |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 2002                         | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Zlámaniny        | -                            | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### C.2 Bilanční údaje

| Položka                | Jednotka            | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Průměrná potřeba vody  | m <sup>3</sup> /den | -    | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Maximální potřeba vody | m <sup>3</sup> /den | -    | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Voda specifická z VVR  | l/os x den          | -    | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda specifická z VFC  | l/os x den          | -    | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda specifická z VFD  | l/os x den          | -    | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda specifická z VFO  | l/os x den          | -    | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda specifická z VNF  | l/os x den          | -    | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Zlámaniny není v současné době vybudován veřejný vodovod. Část obyvatel obce je zásobena individuálně, pomocí domovních studní.


## C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu bude v místní části Zlámaniny ponechán stávající individuální způsob zásobování obyvatel pitnou vodou.

## C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastních studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

## C.7 Mapa

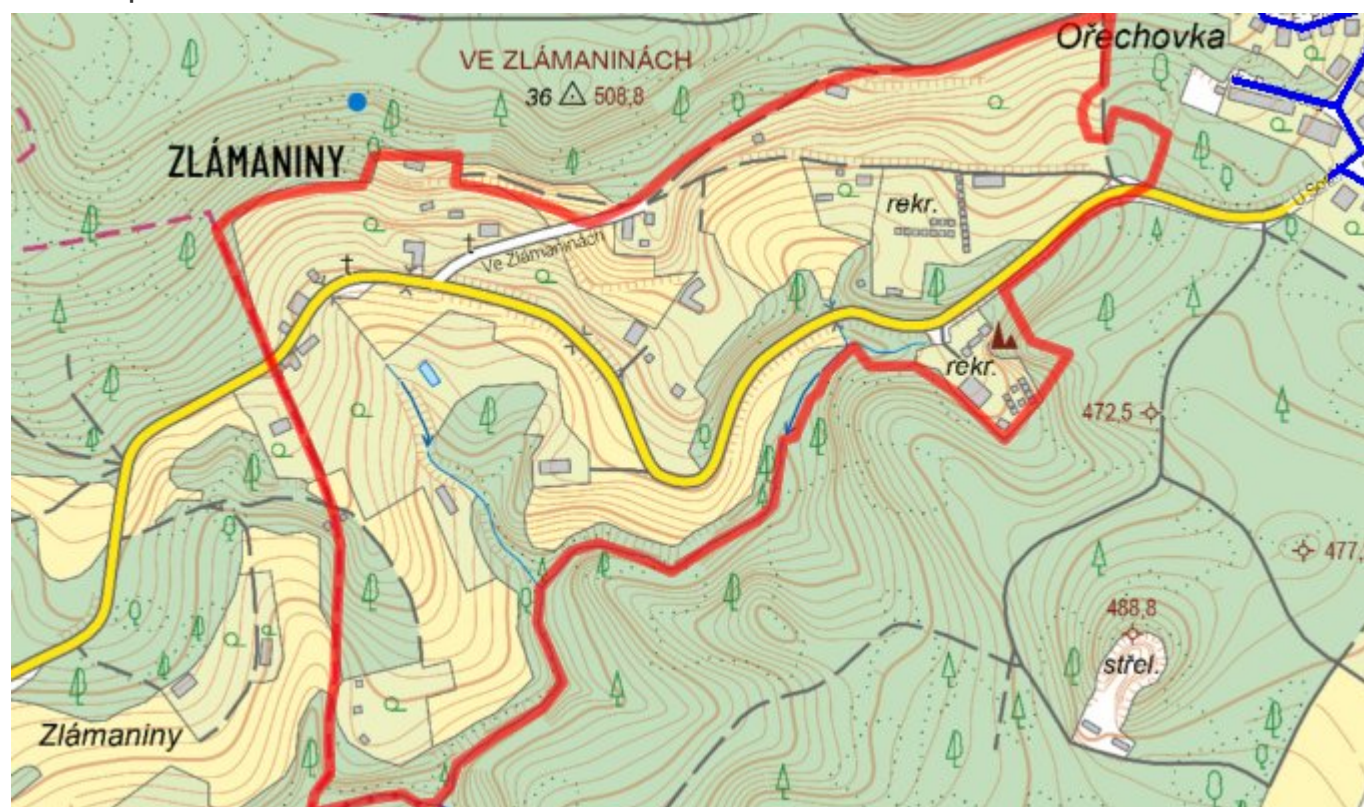

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

| Název části obce | Počet připojených na kanalizaci |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 2002                            | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Zlámaniny        | -                               | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Název části obce | Počet připojených na ČOV |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 2002                     | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|                  |                          |      |      |      |      |      |      |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Zlámaniny</b> | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|

### D.3 Bilanční údaje

| Položka                             | Jednotka            | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|-------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Produkce komunálních OV             | m <sup>3</sup> /den | -    | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkce komunálního znečištění     | kg/den              | -    | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkce průmyslových OV            | m <sup>3</sup> /den | -    | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkce znečištění průmyslových OV | kg/den              | -    | -    | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


### D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Zlámaniny nemá vybudován jednotný systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v žumpách a septicích s přepadem.

### D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části zůstane zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod. Obsah jímek bude vyvážen na ČOV Stará Paka.

### D.7 Mapa

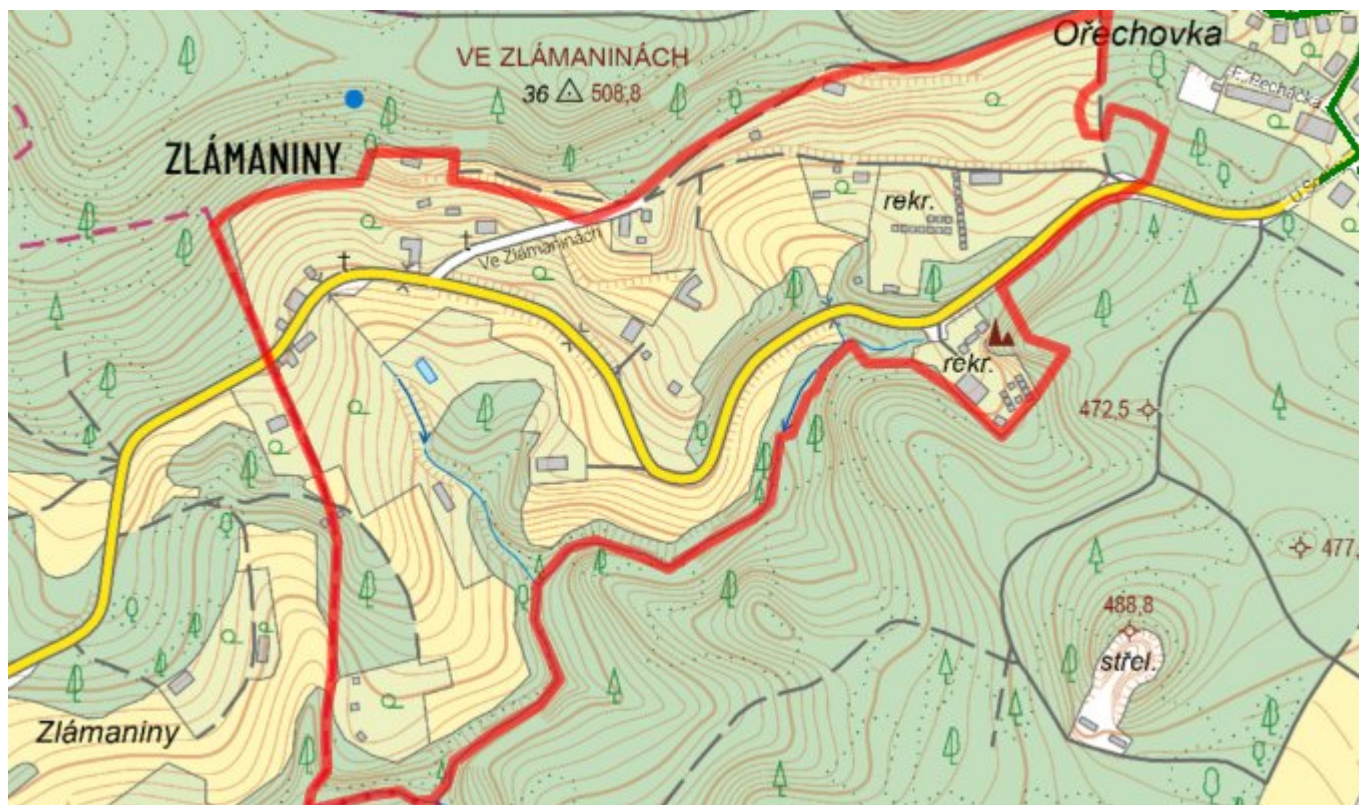

## E. EKONOMICKÁ ČÁST


### E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice |            |        |
|------------------|---------------|------------|--------|
|                  | Vodovody      | Kanalizace | Celkem |
| Zlámaniny        | 0,0           | 0,0        | 0,0    |

### E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice |            |        |
|------------------|---------------|------------|--------|
|                  | Vodovody      | Kanalizace | Celkem |
| Zlámaniny        | -             | -          | -      |

### E.3 Mapa

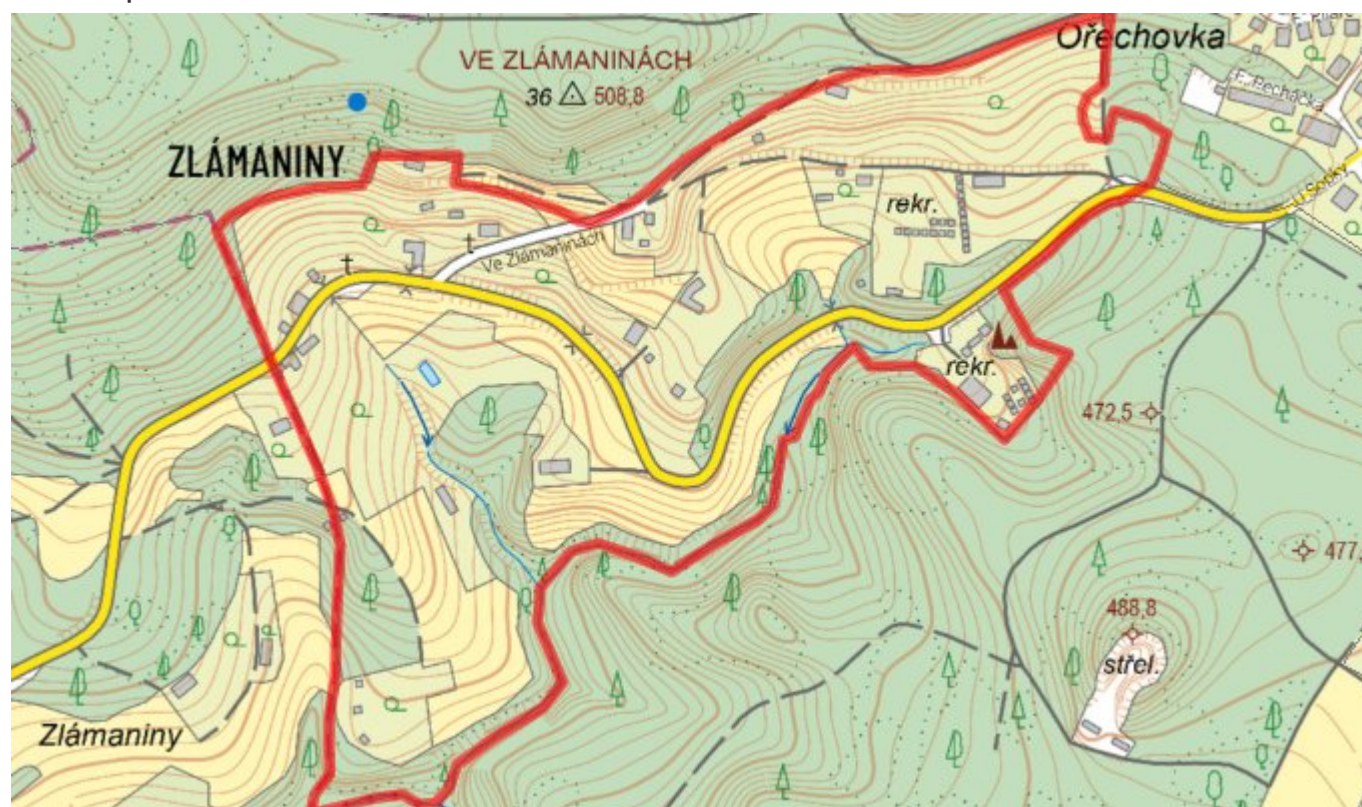

## F. AKTUALIZACE

| Datum projednání | Číslo projednání | Typ projednání          | Popis |
|------------------|------------------|-------------------------|-------|
| 22. 3. 2021      | ZK/4/172/2021    | usnesení zastupitelstva |       |