


Krsmol - CZ052.3604.5210.009806 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Stará Paka

Číslo obce PRVKUK	9806
Kód obce PRVKUK	CZ052.3604.5210.009806
Kód obce	573507
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1023 (5210) Nová Paka
Číslo POU Název POU	2208 Nová Paka

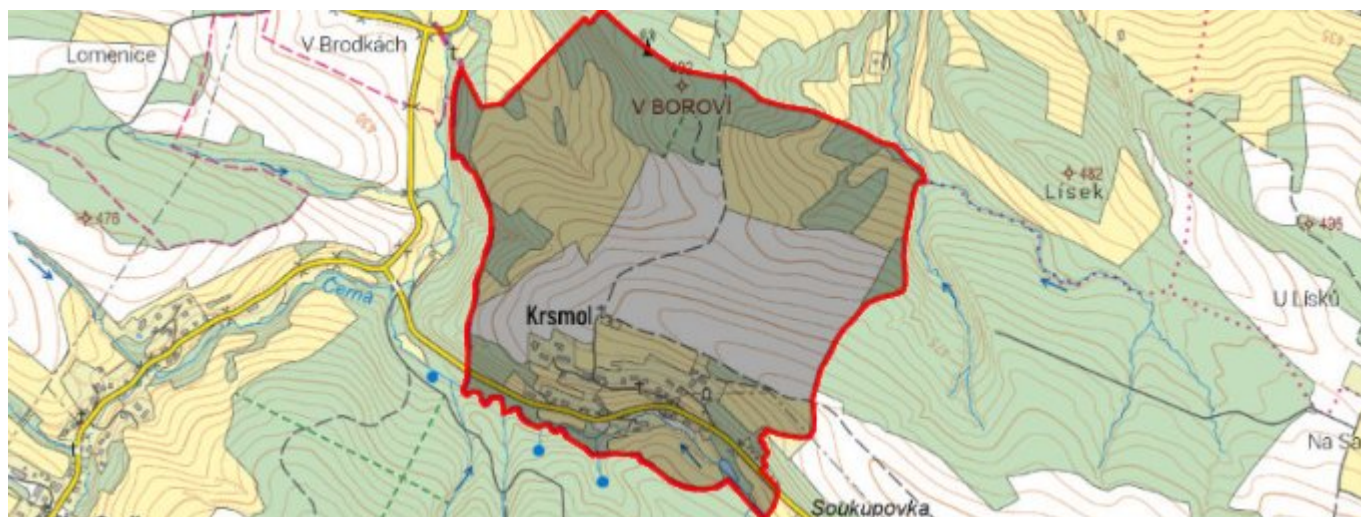

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.009806.01	Krsmol	00980	9806

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Krsmol je místní část obce Stará Paka a leží 3 km západně v nadmořských výškách 470 – 492 m n.m. V obci žije 43 trvale bydlících obyvatel v cca 16 domech určených k trvalému bydlení. Celou obcí protéká místní potok.

V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

Podklady:

vyplněný sběrný formulář " Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krsmol	Trvale bydlící	-	-	-	42	45	45	45
	Přechodně bydlící	-	-	-	5	5	5	5
	Celkem	-	-	-	47	50	50	50

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stará Paka	2026	2065	2053	2040	2052	2065	2081	2084	2069	2081	2087	2102	2083	2119	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krsmol	-	-	-	42	45	45	45

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	5	5	5	5
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	10	10	10	10
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	4,94	4,94	4,94	4,94
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	3,92	3,92	3,92	3,92
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	3,90	3,90	3,90	3,90
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	1,02	1,02	1,02	1,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Krsmol je vybavena veřejným vodovodem. Na vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Zdrojem vody pro vodovod je zářez o vydatnosti 0,5 l/s. Z něj je voda dopravována do vodojemu o objemu 40 m³ vybudovaném v letech 1928 – 1930.

V roce 2018 bylo realizováno propojení na skupinový vodovod Stará Paka z vodojemu Brdo. Avšak zásobení obyvatelstva je i nadále ze zářezu. Novým propojením bude voda doplňována v případě nedostatku vody.


C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude v dalších letech prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vyřešeno propojením na skupinový vodovod Stará Paka z vodojemu Brdo.

C.7 Mapa

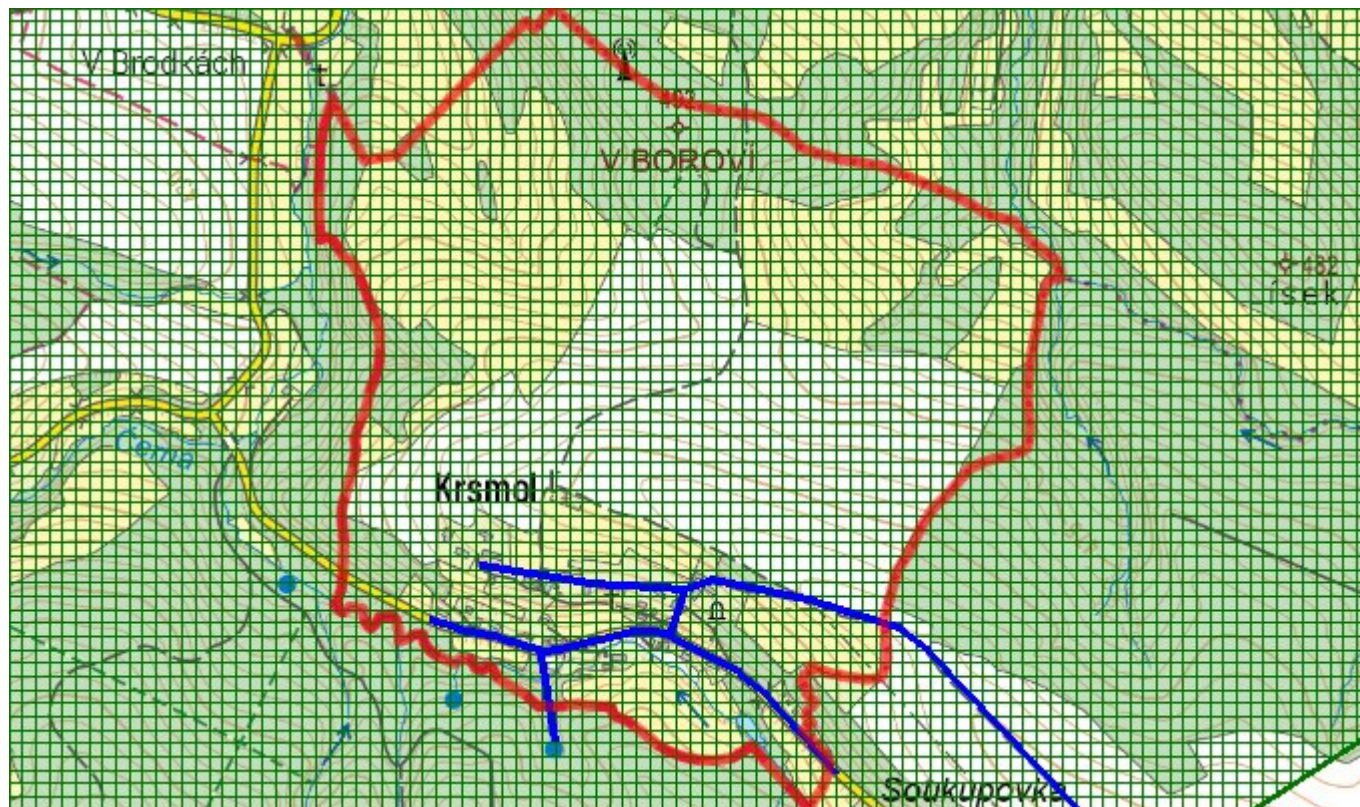

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krsmol	-	-	-	0	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krsmol	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	4,17	4,26	4,36	4,45
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	2,61	2,67	2,73	2,79
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00


D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Krsmol není vytvořen soustavný systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme zachování současného stavu individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

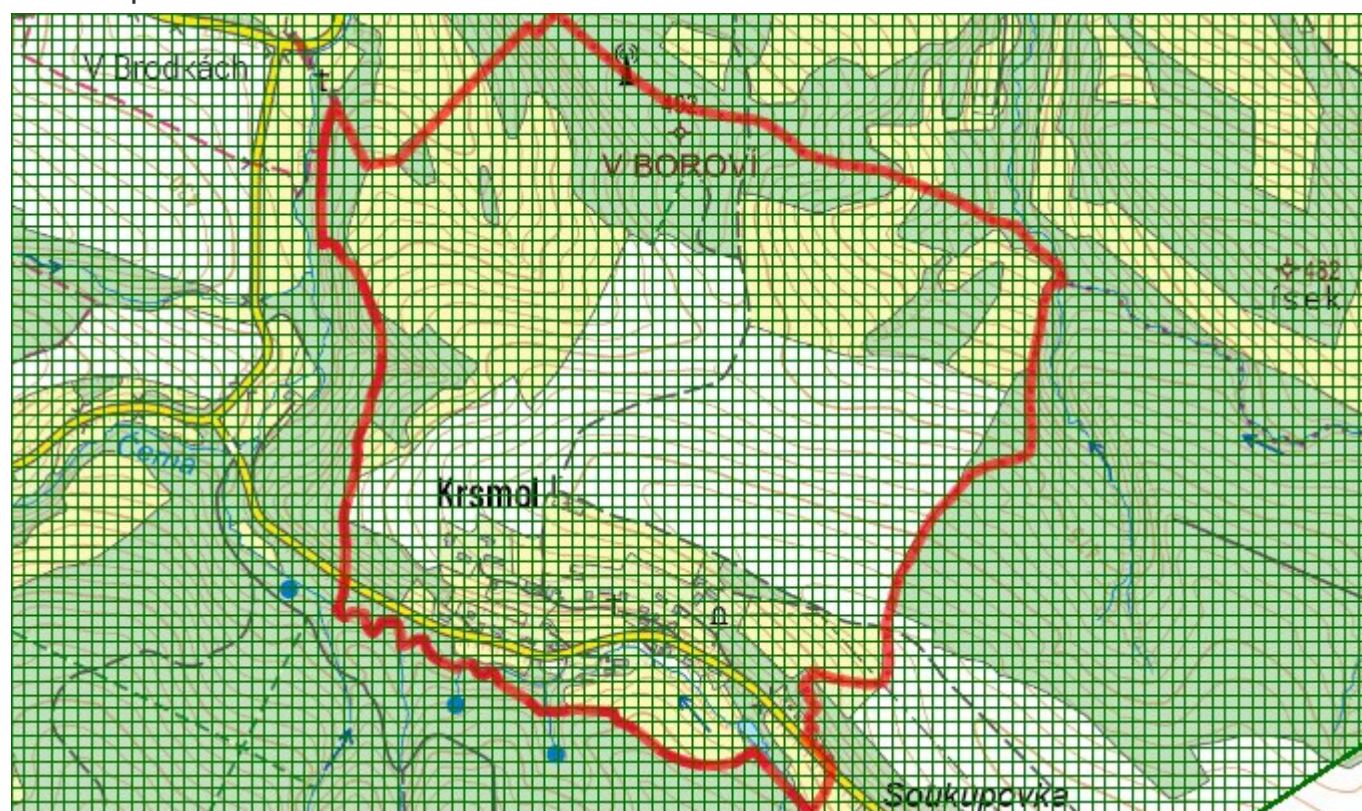

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Krsmol	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Krsmol	-	-	-

E.3 Mapa

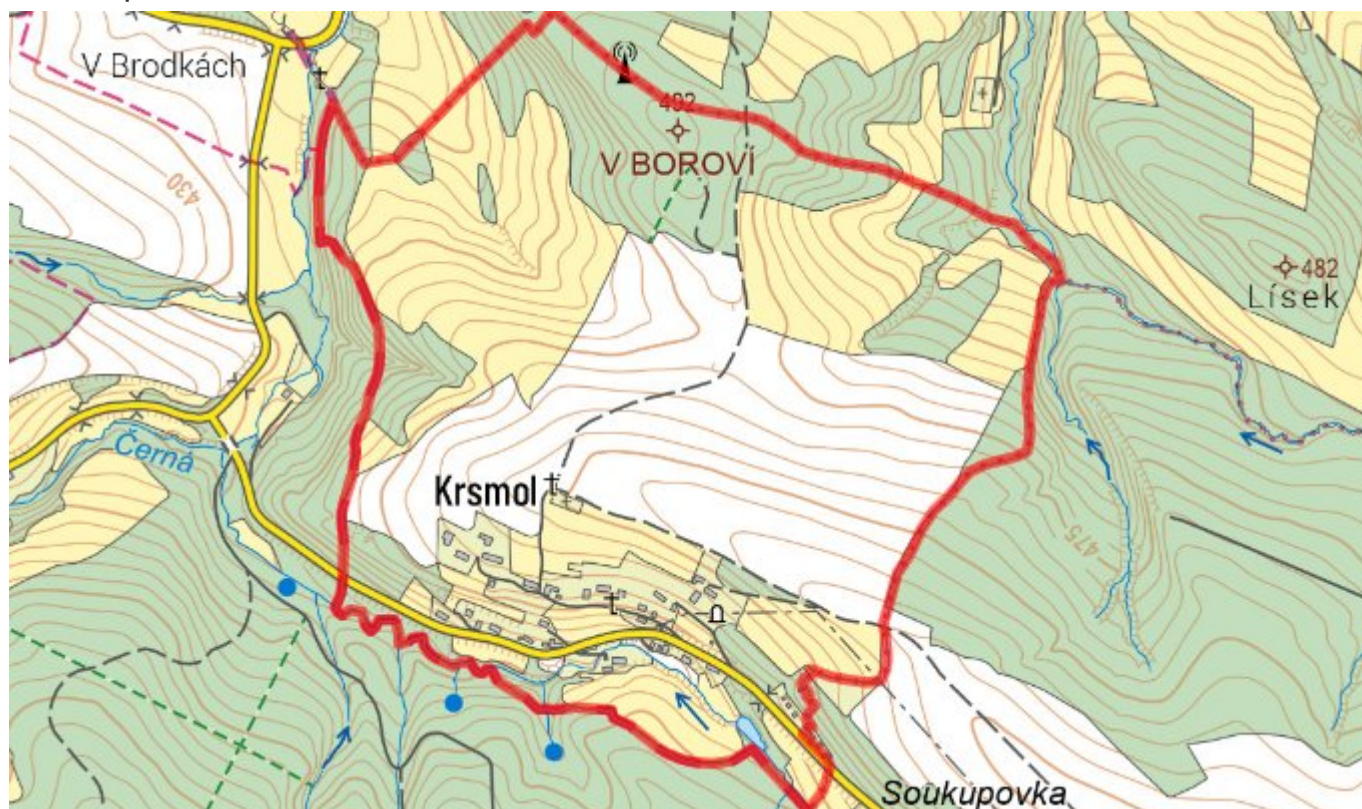

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	