


Červená Třemešná - CZ052.3604.5204.020729 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Červená Třemešná

Číslo obce PRVKUK	20729
Kód obce PRVKUK	CZ052.3604.5204.020729
Kód obce	548995
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1007 (5204) Hořice
Číslo POU Název POU	2160 Hořice

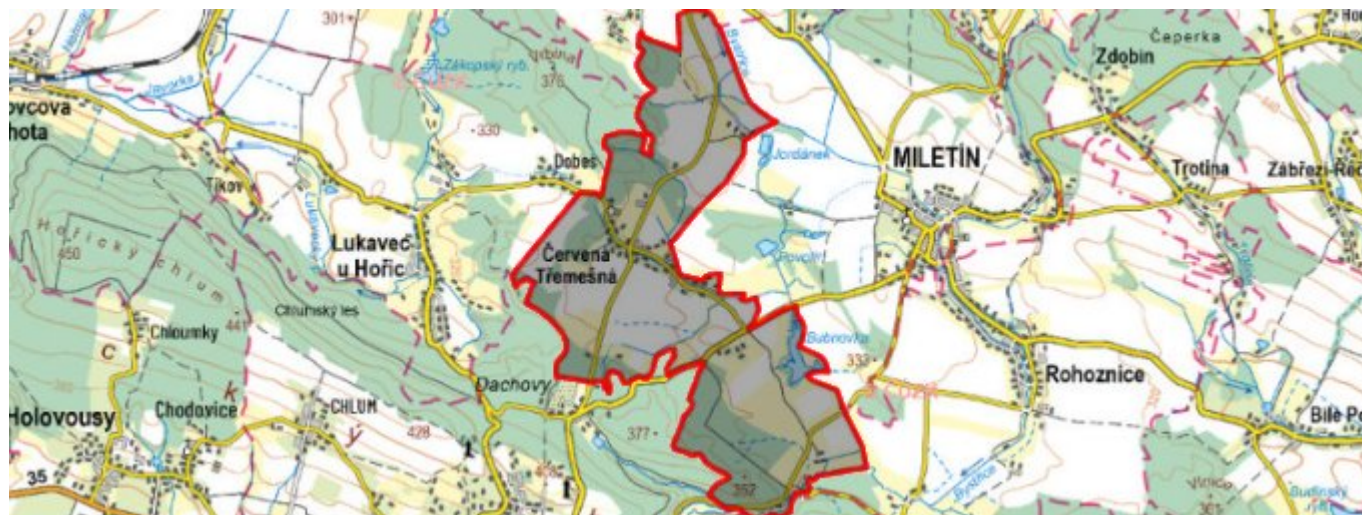

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.020729.01	Červená Třemešná	02072	20729

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Červená Třemešná leží ve východní části bývalého okresu Jičín 3 km severovýchodně od města Hořice v nadmořských výškách 314 – 344 m n.m. Obec má 131 trvale bydlících obyvatel ve 27 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 16 objektů určených k individuální rekreaci cca 64 obyvatel. Jižní částí obce protéká Červený potok. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.

V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Červená Třemešná	Trvale bydlící	-	-	-	154	160	190	200
	Přechodně bydlící	-	-	-	16	16	16	16
	Celkem	-	-	-	170	176	206	216

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Červená Třemešná	159	160	160	166	158	150	151	147	155	156	161	161	163	174	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Červená Třemešná	-	-	-	111	117	147	180

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	9	13	16	20
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	15	20	25	30
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	9,34	12,89	16,45	20,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	9,34	12,89	16,45	20,00
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Červená Třemešná je vybudován veřejný vodovod. Obec zřídila na svém pozemku vrtanou studnu pro veřejný obecní vodovod. Studna má max. vydatnost 1,5l/s. Voda ze studny je čerpána do úpravny vody na odželeznění a hygienické zabezpečení savem. Upravená voda odteče do akumulace o objemu 10 m³. Dále je

voda čerpána pomocí AT stanice do nové zásobní vodovodní sítě.

Celková délka vodovodní sítě je 2635 m a kromě vlastní obce Červená Třemešná, zásobuje ještě místní část Jahodná.


C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období neplánuje rozšíření vodovodní sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody v obecním vrtu bude voda použita jako užitková a zásobení bude zajištěno dovozem pitné vody v cisterně od jiného provozovatele, příp. bude zajištění dodávky pitné vody doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

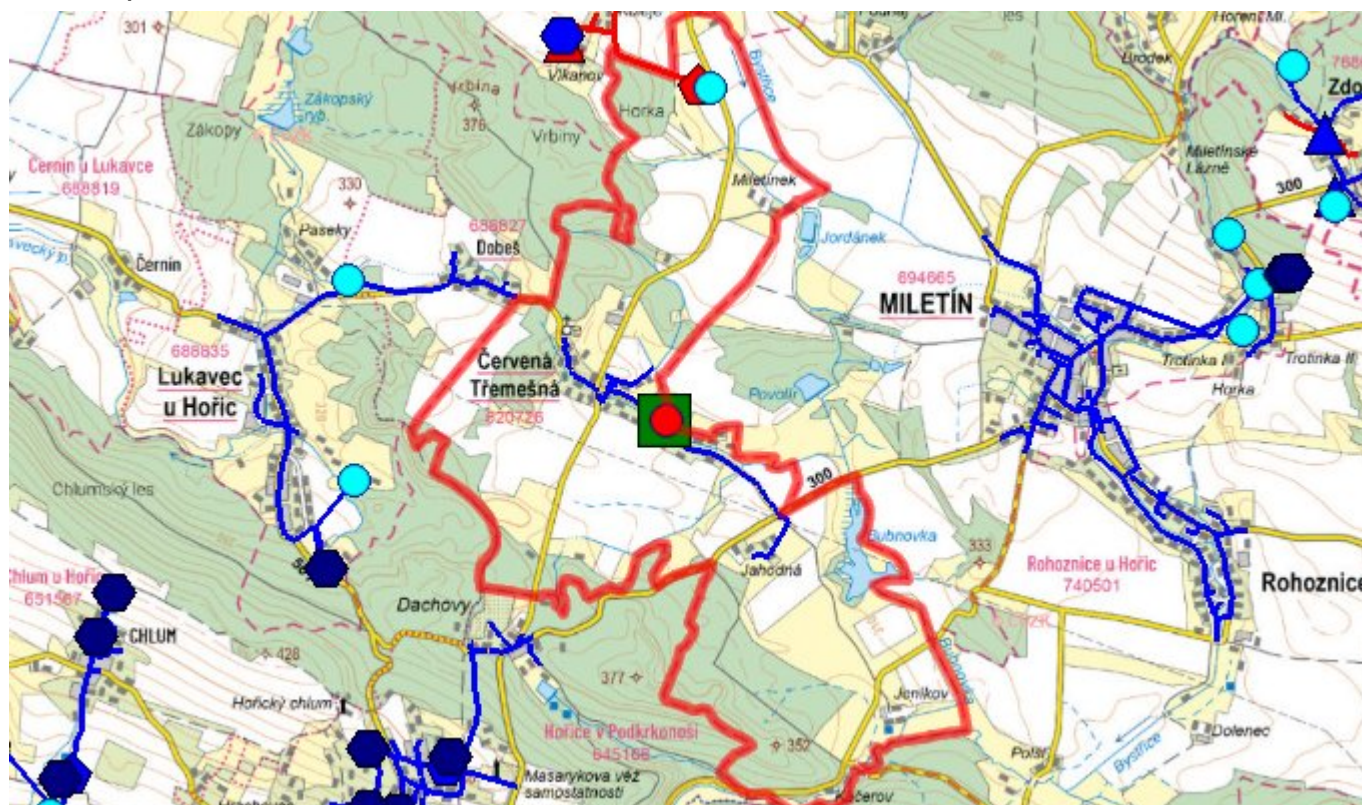

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Červená Třemešná	-	-	-	0	-	-	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Červená Třemešná	-	-	-	0	-	-	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00


D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Červená Třemešná není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. V obci jsou vybudovány pouze úseky jednotné kanalizace, do níž jsou zaústěny přepady ze septiků a z domovních ČOV. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí žump, septiků a DČOV. Pro novou zástavbu byla vybudována stavba jednotné kanalizace DN 250 v celkové délce 354,12 m. Na stavbu dosud nejsou připojeni žádní obyvatelé.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

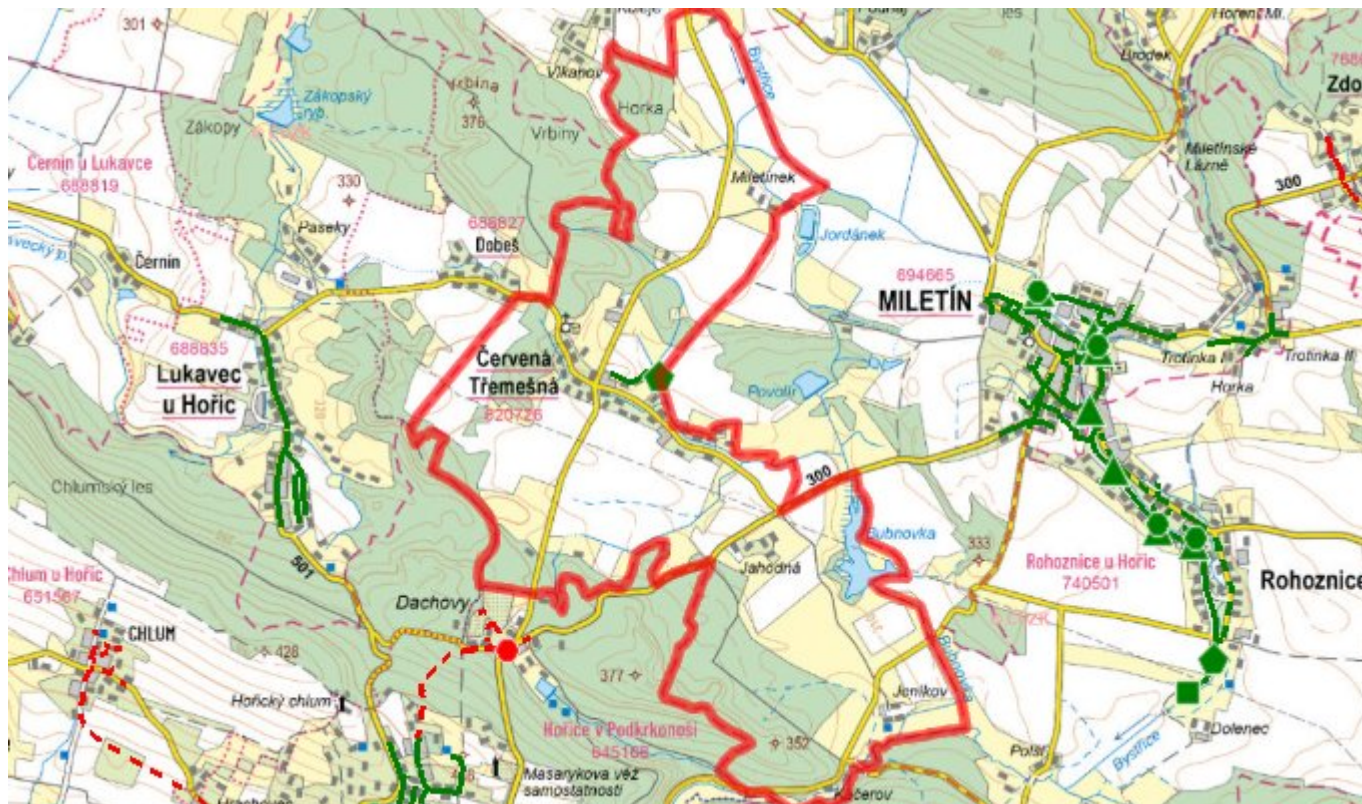

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Červená Třebešná	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Červená Třebešná	-	-	-

E.3 Mapa

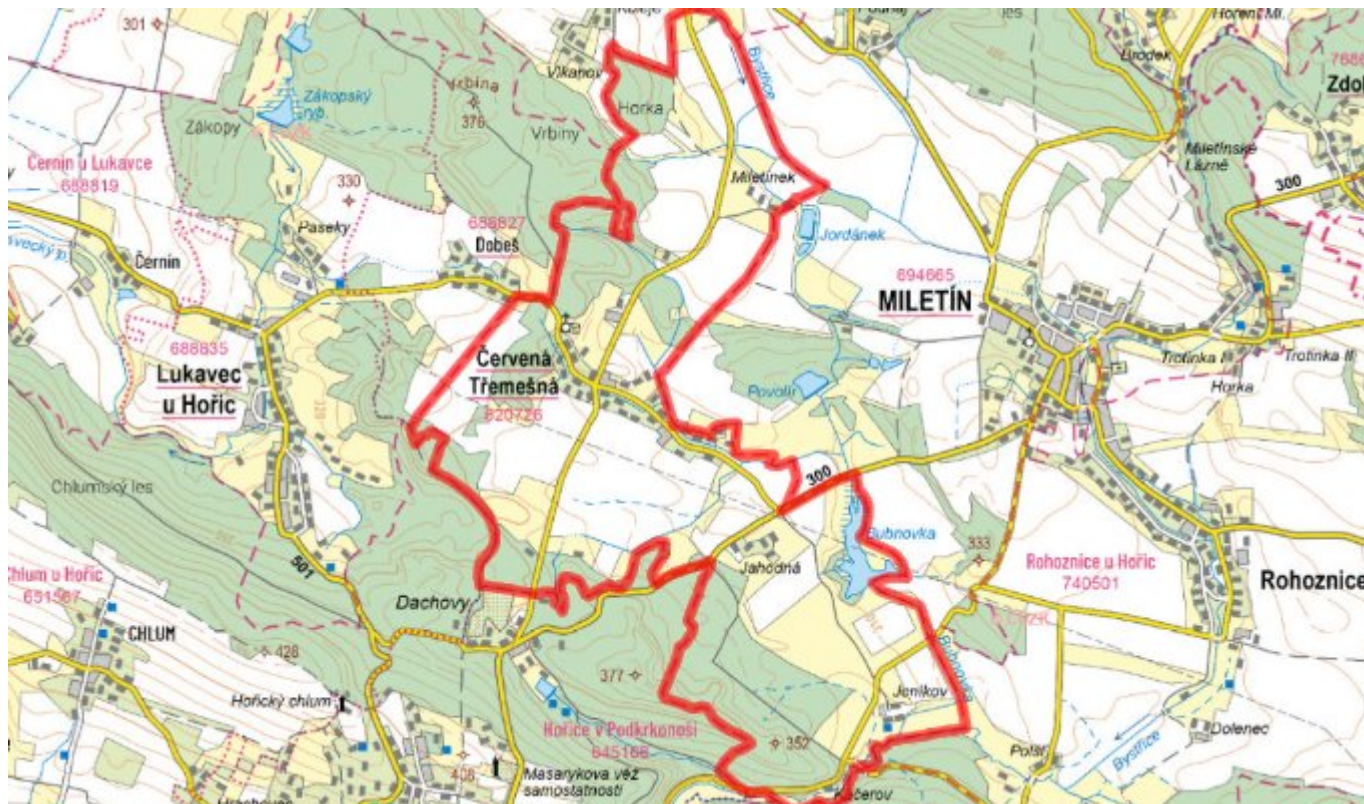

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	