


Cholenice - CZ052.3604.5207.052337 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Cholenice

Číslo obce PRVKUK	52337
Kód obce PRVKUK	CZ052.3604.5207.052337
Kód obce	549355
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1015 (5207) Jičín
Číslo POU Název POU	2186 Kopidlno

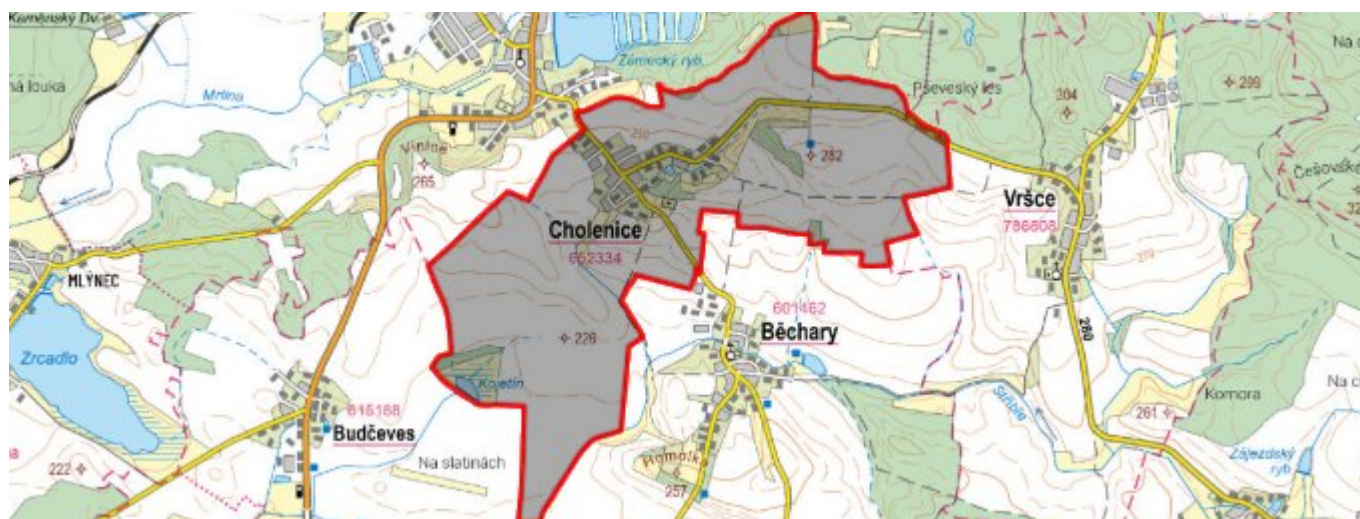

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.052337.01	Cholenice	05233	52337

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obce Cholenice leží v jihozápadní části bývalého okresu Jičín v těsné blízkosti jihovýchodní části Kopidlna v nadmořských výškách 236 – 250 m n.m. Obec má 198 trvale bydlících obyvatel v 65 domech vedených pro trvalé bydlení. V obcích se dále nachází 30 objektů určených k individuální rekreaci cca 90 obyvatel. Obcí Cholenice protéká místní potok.

V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Cholenice	Trvale bydlící	-	-	-	229	230	235	245
	Přechodně bydlící	-	-	-	17	21	20	15
	Celkem	-	-	-	246	251	255	260

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Cholenice	199	224	218	217	225	222	230	229	224	231	226	224	223	230	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Cholenice	-	-	-	229	229	230	230

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	6	6	6	6
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	10	10	10	10
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	5,57	5,57	5,57	5,57
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	5,47	5,47	5,47	5,47
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	5,31	5,31	5,31	5,31
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,16	0,16	0,16	0,16
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,09	0,09	0,09	0,09

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Cholenice je v současné době vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Kopidlno. V obci bylo vybudováno 2,2 km vodovodních řádů. Ty byly napojeny 0,9 km dlouhým přívodním řádem na stávající vodojem Cholenice umístěném východně od obce. Vodojem je součástí skupinového vodovodu Kopidlno. Jako zdroj vody pro vodovod Kopidlno slouží vrt RK3 vydatnosti 8l/s na katastrální území Rakov u Markvartic. Skupinový vodovod Kopidlno je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.


C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2009 byl v obci Cholenice vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Kopidlno. Bude prováděna pouze veřejná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studnách bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastních studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

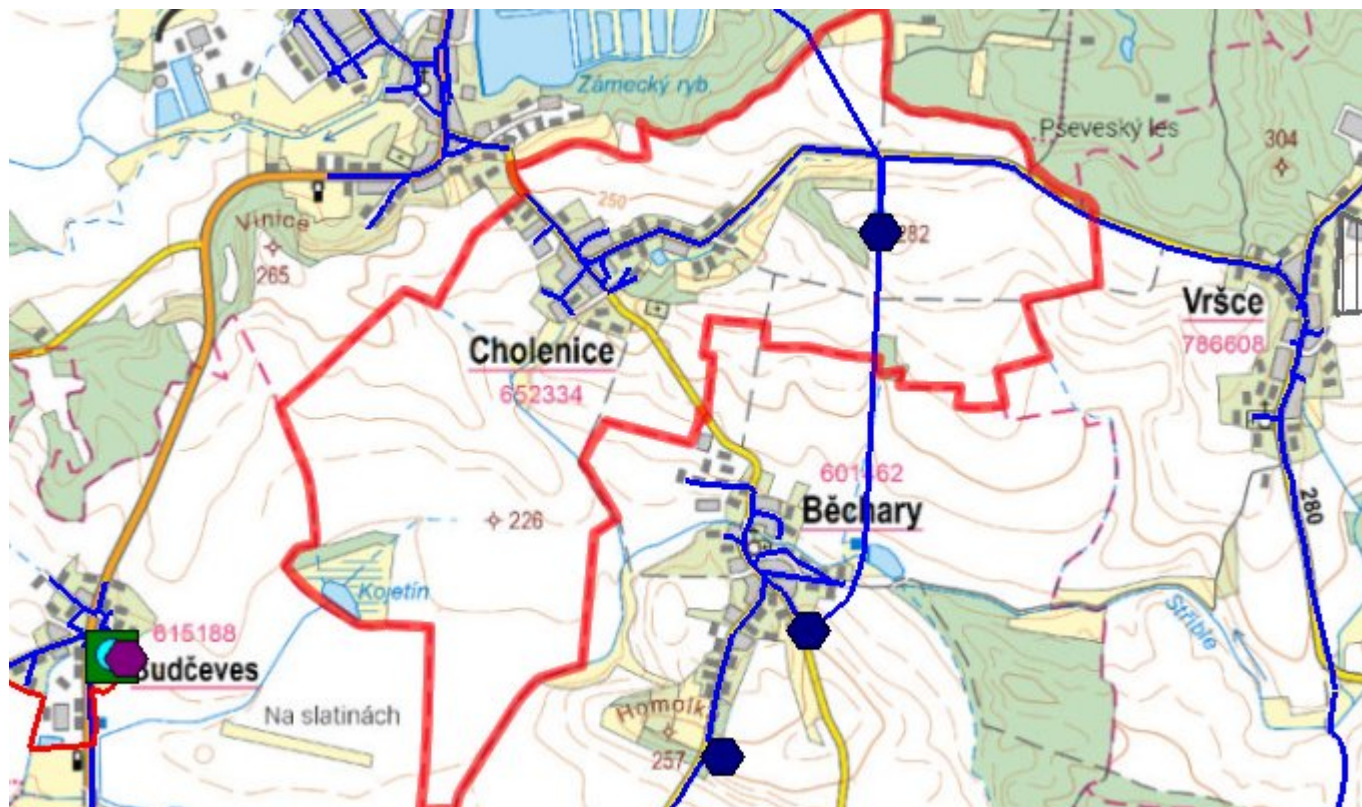

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Cholenice	-	-	-	60	60	60	60

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Cholenice	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00


D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci existuje jednotná kanalizace (pasport a povolení vypouštění odpadních vod ze 3 výustí). Obec poskytla protokoly o odběru a vyhodnocení vzorku odpadní vody na jedné výusti V1 v Cholenicích. Nicméně žádné další dokumenty jako je např. kanalizační řád obec neposkytla. Zákres tras kanalizace neexistuje nebo nebyl poskytnut.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

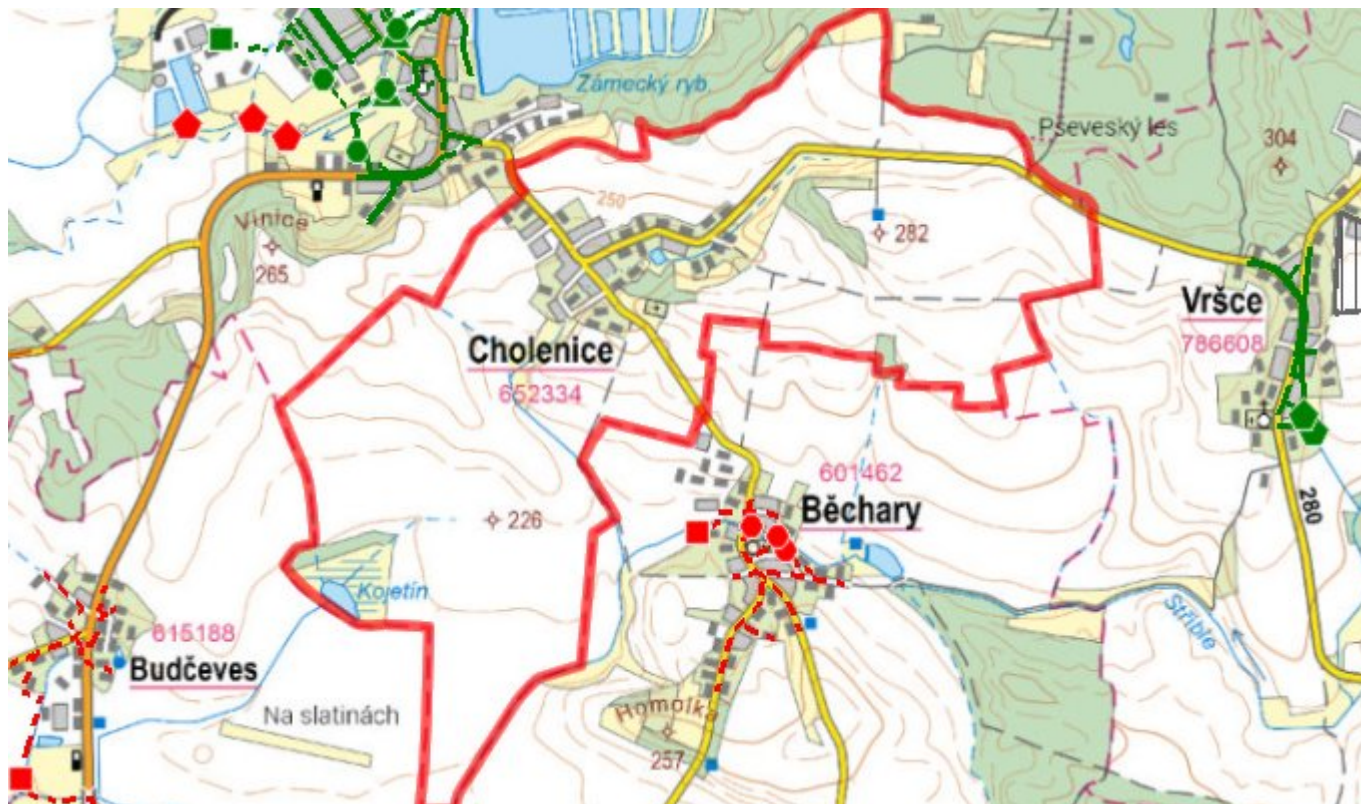

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Cholenice	18 132,0	0,0	18 132,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Cholenice	-	-	-

E.3 Mapa

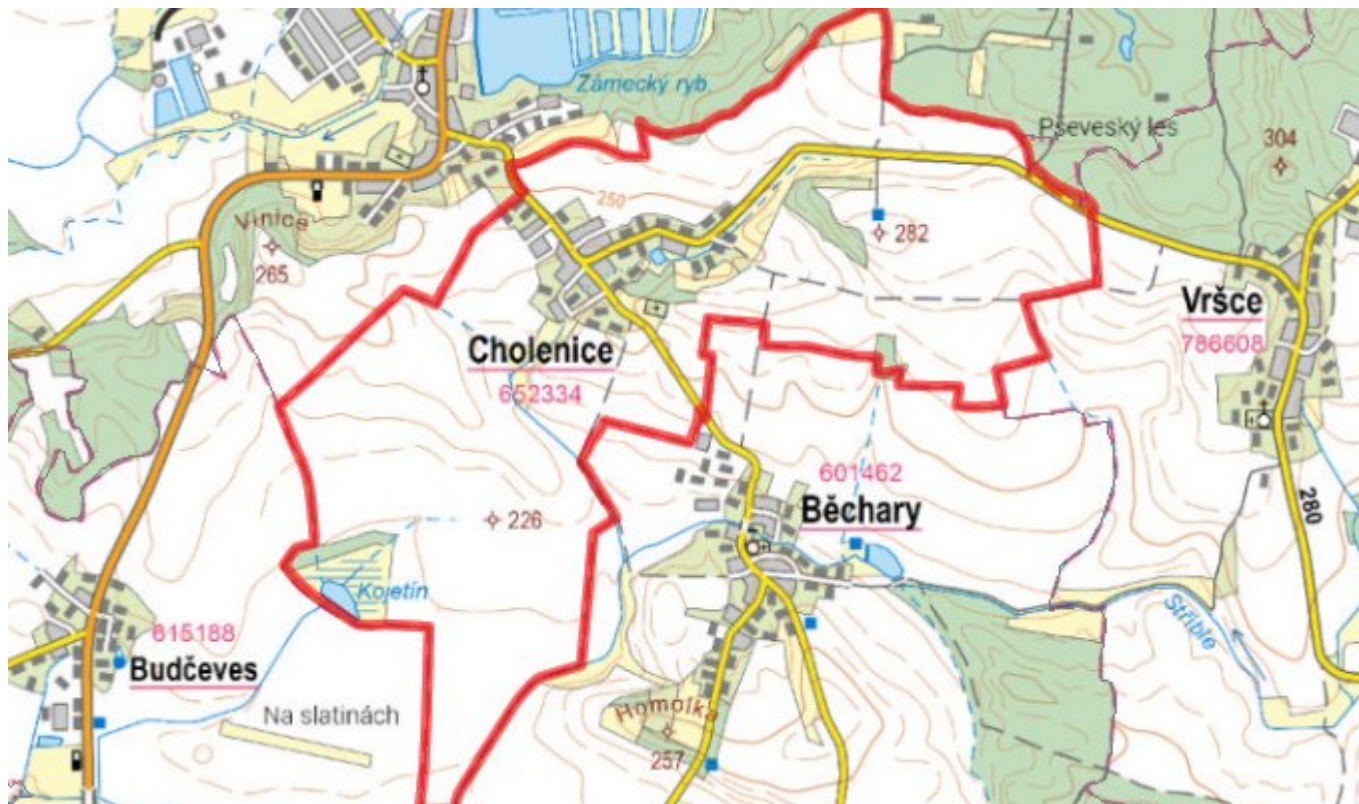

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	