


Plácky - CZ052.3602.5205.121207 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Hradec Králové

Číslo obce PRVKUK	121207
Kód obce PRVKUK	CZ052.3602.5205.121207
Kód obce	569810
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	965 (5205) Hradec Králové
Číslo POU Název POU	2046 Hradec Králové

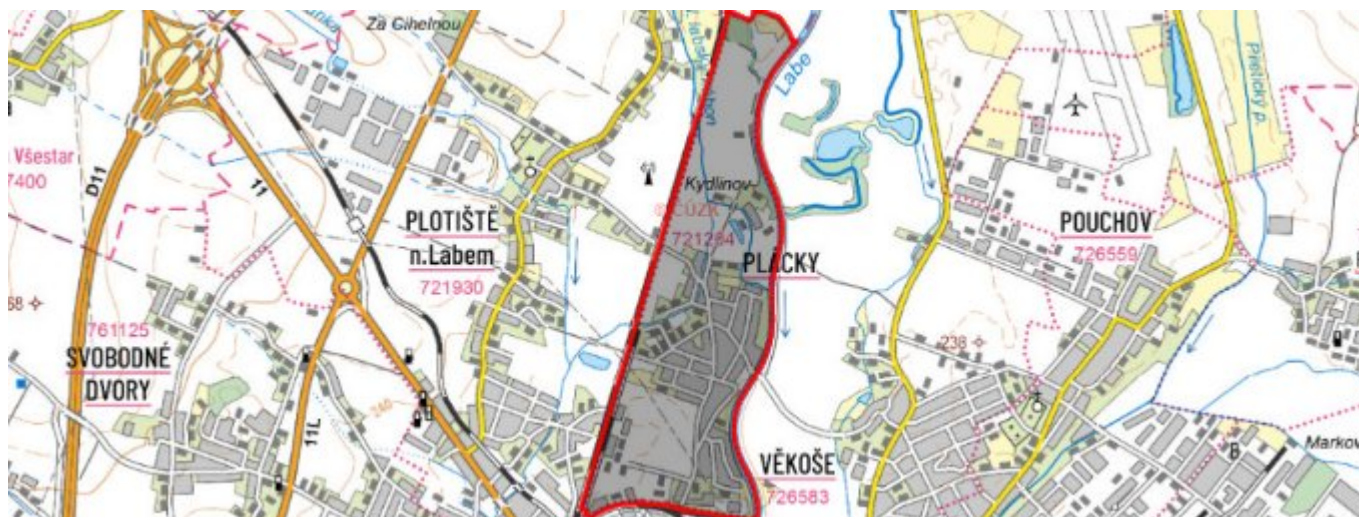

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.121207.01	Plácky	12120	121207

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Plácky jsou místní částí statutárního města Hradec Králové, nachází se na severu města. Plácky je také název katastrálního území o rozloze 1,68 km². Plácky byly až do roku 1942 součástí tehdy samostatné obce Plotiště nad Labem.

Podklady:

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Zákres plánovaných sítí vodovodů a kanalizací vč. objektů na síti

Podklady od provozovatele

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Plácky	Trvale bydlící	-	-	-	1 159	1 169	1 165	1 162
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	1 159	1 169	1 165	1 162

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hradec Králové	94493	93801	93490	93035	92904	92808	92891	92929	92917	92742	92939	92683	90596	93506	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Plácky	-	-	-	711	711	709	707

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	86	85	85	85
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	107	107	107	106
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	85,61	85,45	85,29	85,13
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	72,08	71,94	71,81	71,67
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	28,04	27,99	27,93	27,88
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	44,05	43,97	43,88	43,80
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	13,53	13,50	13,48	13,45

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy (skupinový

Podrobnější popis vodovodní sítě je uveden v kartě Hradec Králové

V místní části Plácky budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající vodovodní sítě a bude prováděna běžná údržba.

Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Hradec Králové je zásobován z více zdrojů (v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy), je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících. Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastních domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren.

This topographic map depicts the Plácký region, centered around the Labe river. The river flows from the top right towards the bottom center. To the left of the river is the settlement of Plácký, with a large area labeled 'PLOTIŠTĚ NAD LABĚM'. To the right of the river is the settlement of Věkoše, with a large area labeled 'U bytovek'. Other settlements include Kydlínov, Součkovské, and Věkoše. The map shows various geographical features such as ponds (e.g., 'Písaň pod Omským jezerem', 'V lední', 'Na betonce'), fields, and roads. The Labe river is highlighted in red, and the surrounding area is colored in shades of green and yellow.

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Plácky	-	-	-	987	987	984	981

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Plácky	-	-	-	987	987	984	981

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	77,33	77,17	77,02	76,86
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	37,09	37,01	36,94	36,86
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	48,14	48,04	47,94	47,85
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	23,09	23,04	23,00	22,95

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Plácky mají jednotnou gravitační kanalizaci. Veškeré odpadní vody natékají do KČS Plácky Zahrádky. Odtud jsou odpadní vody přečerpány do ulice Kydlinovská blíže k centru Hradce Králové (stoka D). Nejjižnější okraj Plácek je odváděn přímo gravitační kanalizací bez přečerpávání. Odpadní vody jsou následně odváděny na ČOV Hradec Králové.

Podrobnější popis kanalizační sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Plácky budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající stokové sítě a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

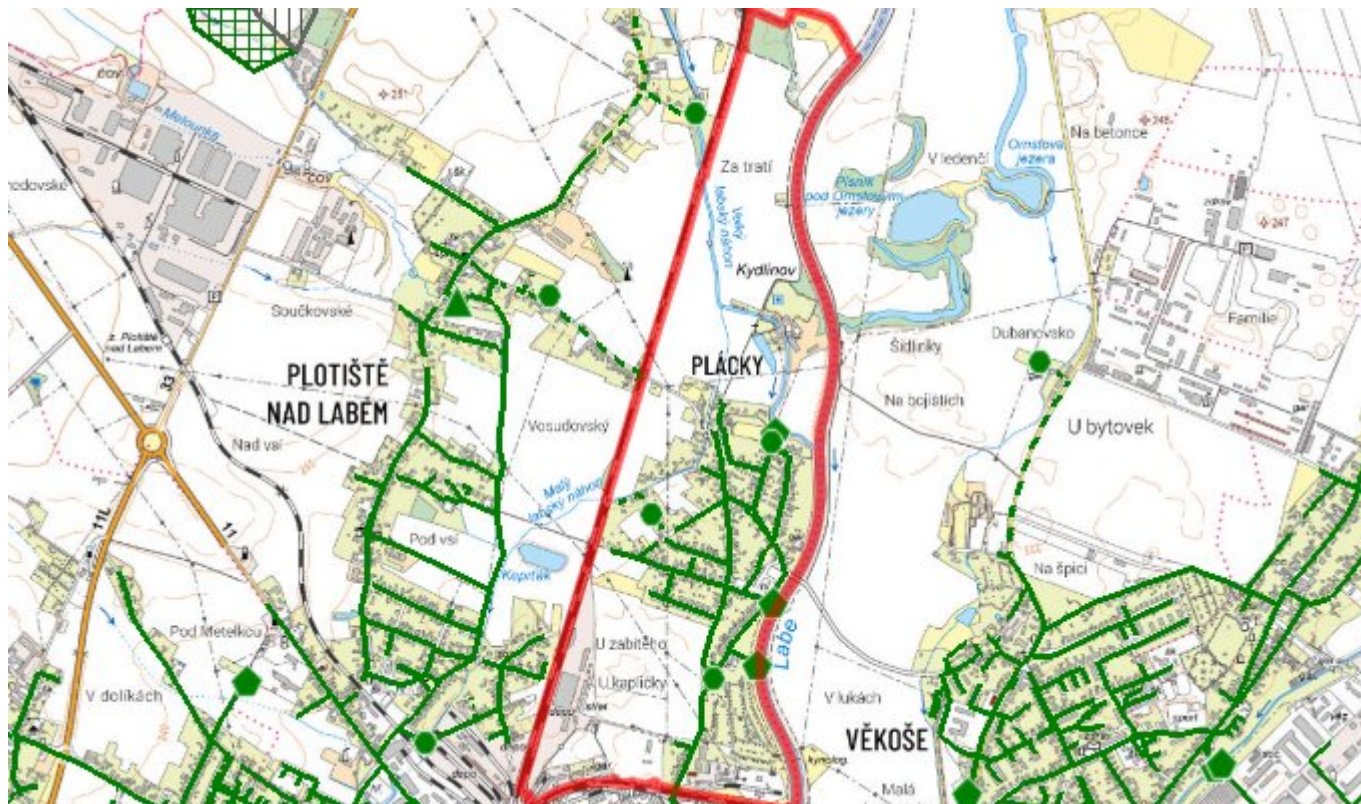

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Plácký	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Plácký	-	-	-

E.3 Mapa

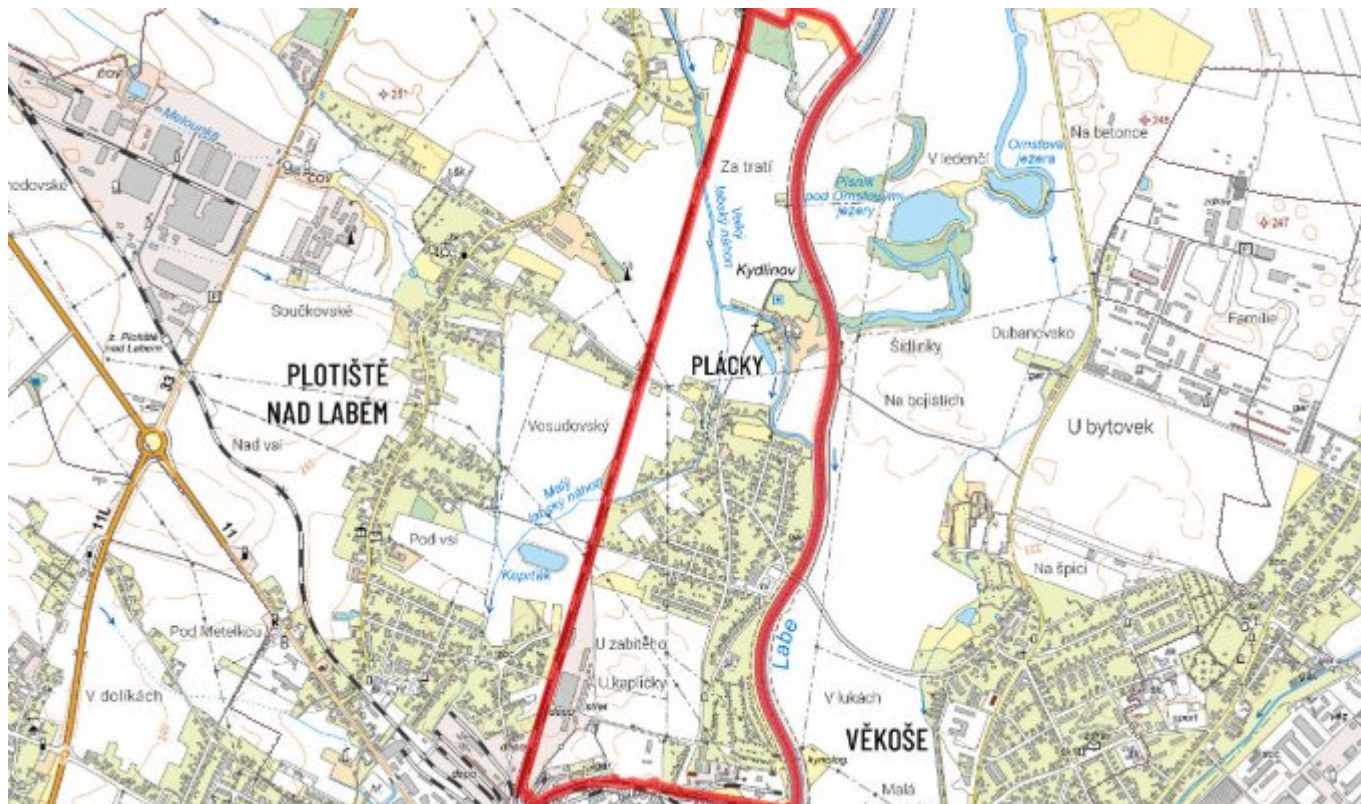

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	