

Vinary - CZ052.3602.5212.182184 - stav 31. 10. 2022

A. OBEC

Vinary

Číslo obce PRVKUK	182184
Kód obce PRVKUK	CZ052.3602.5212.182184
Kód obce	571083
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	973 (5212) Nový Bydžov
Číslo POU Název POU	2062 Nový Bydžov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.182184.01	Vinary	18218	182184

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Vinary leží cca 30 km severozápadně od Hradce Králové a cca 7 km severozápadně od města Nový Bydžov na hranici dvou krajů, v nadmořských výškách cca 250 – 260 m n.m. Obec má 200 trvale bydlících obyvatel v 60 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů. V obci se z větších podniků nachází firma V+H Beta Vinary a.s. (zemědělství), která zaměstnává cca 30 zaměstnanců. Je zde také asi 14 chalup (30 rekreatantů). Podklady: Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK" Karty VUME+VUPE 2017 vodovod Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK Digitální zakres stávajícího vodovodu, Vak HK, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vinary	Trvale bydlící	-	-	-	200	200	200	200
	Přechodně bydlící	-	-	-	30	30	30	30
	Celkem	-	-	-	230	230	230	230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vinary	458	457	459	454	447	435	419	412	415	423	442	461	464	481	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vinary	-	-	-	75	75	75	75

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	4	4	4	4
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	4	4	4	4
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	3,66	3,66	3,66	3,66
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	3,23	3,23	3,23	3,23
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	3,04	3,04	3,04	3,04
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,20	0,20	0,20	0,20
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,42	0,42	0,42	0,42

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vinary má vybudován veřejný vodovod Vinary-RVS o celkové délce 5,802 km, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s. Základní údaje vodovod:IČME: 5212-782181-48172898-1/IČPE:

5212-754943-48172898-1/1-27461211 Obec je na VSČ napojena z jižního směru na vodovodní řad Ø 160 mm v obci Starý Bydžov. Odtud pokračuje zásobní řad PVC Ø 110 mm směrem na obce Janovice a Vinary. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady PVC Ø 90 mm a PE Ø 63 mm pro zástavbu. Zástavba obce je v tlakovém pásmu zemního vodojemu Starý Bydžov 2 x 250 m³ (281/284,60). Vodovod je rozveden do všech částí obce. Na rozvodu umístěné hydranty neplní požadavky požárního zabezpečení.


C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Lokalita Smidarská Lhota je součástí vodovodu Smidary, který je zásoben z věžového vodojemu 80 m³ ve Starém Bydžově. Kóta vodojemu 299,3/302,7 m n. m. Obec Vinary je vybavena veřejným vodovodem, napojeným přes Janovice na systém vodovodu Starý Bydžov se zemním vodojemem 2x 250 m³ na kótě 283/286,6 m n. m. Kóty zástavby Vinar 250 – 260 m n. m. Tlakové poměry ve Vinarech nejsou dostatečné pro protipožární zajištění 0,2 MPa dle ČSN 730873. Propojením vodovodu Vinary s vodovodem ve Smidarské Lhotě (Smidary) dojde ke zlepšení tlakových poměrů o 0,10 – 0,15 MPa. Uvedené řešení je naplněním návrhu PRVK 2004. Vodovodní řad DN 100 v délce 1 500 m. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou ve výši cca 3,6 mil. Kč. Dále budou na vodovodu V návrhovém období dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Lze též využít vrtů Vrt 1, 3 ze zdrojové oblasti Nový Bydžov. Voda z těchto vrtů musí projít Úpravnou vody v Novém Bydžově před použitím pro nouzové zásobování. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

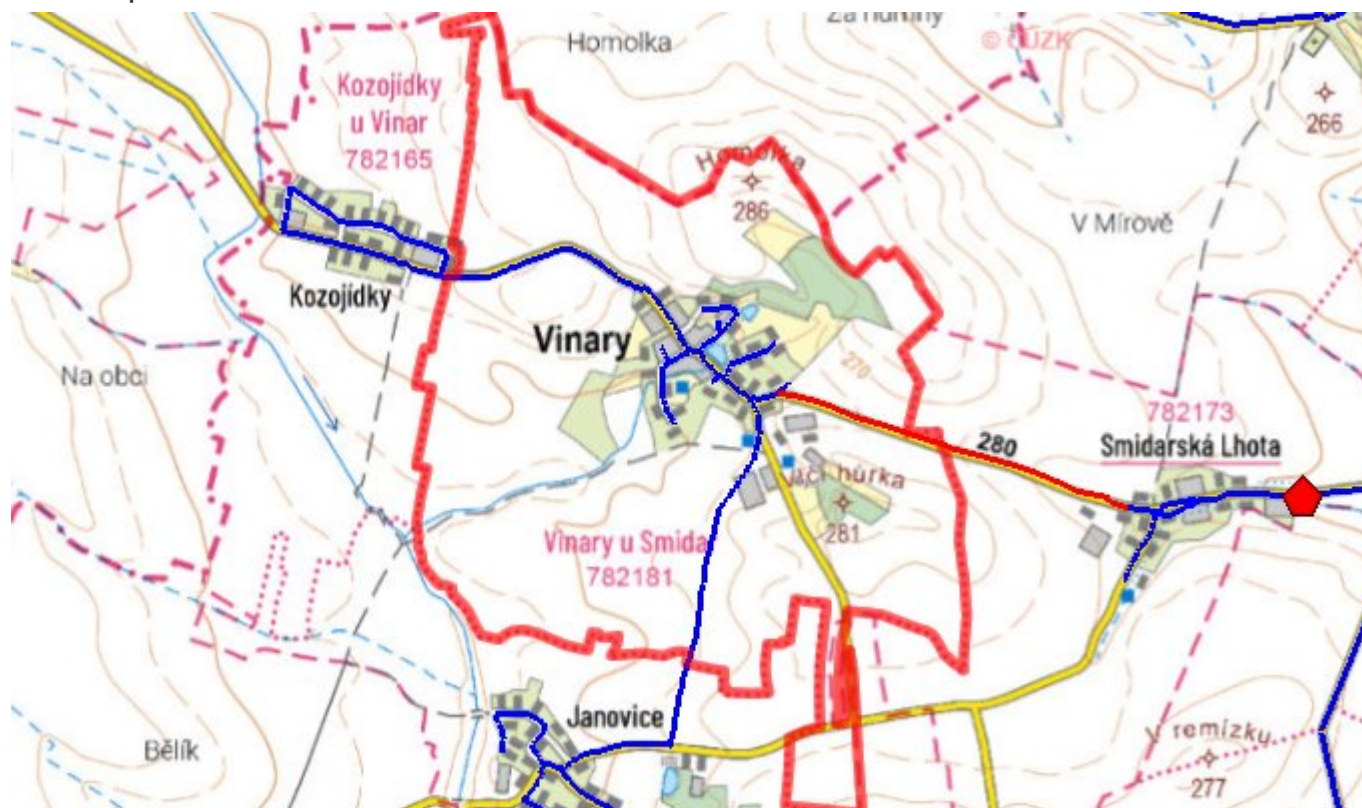

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vinary	-	-	-	0	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vinary	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu


V obci je vybudována stávající dešťová kanalizace charakteru povrchové, do které jsou zaústěny splaškové odpadní vody z jednotlivých domácností, předčištěné v 55 septicích a DČOV. Do této kanalizace jsou také zaústěny i drenážní vody a vody z okolních vodotečí. Kanalizace vyúsťuje na čtyřech místech do vodoteče v povodí Zábědovského potoka a v části obce je tato kanalizace vedena v otevřeném příkopu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Vinary bude vybudována nová centrální čistírna odpadních vod, která bude sloužit obcím Kozojídky, Janovice, Vinary. Bude též vybudována nová oddílná splašková kanalizace, která bude převážně gravitační, ale na severu obce je nutné použít potrubí tlakové, s čerpacími šachtami u jednotlivých nemovitostí, zaústěné do gravitační stoky. Gravitační potrubí bude na jihu obce u č.p. 108 zakončeno čerpací stanicí odpadních vod, která bude veškeré splaškové odpadní vody vznikající v obci Vinary přečerpávat pomocí výtlačného potrubí do nové již zmíněné ČOV. Přečištěné odpadní vody budou z této ČOV vypouštěny do blízkého bezejmenného toku číslo 10177186 ve správě povodí Labe.

Celková délka nově navrhovaných gravitačních stok v obci Vinary činí cca 1,95 km, celková délka nově navrhovaného tlakového potrubí činí cca 0,17 km a celková délka nově navrhovaného výtlačného potrubí činí cca 0,52 km. Předpokládá se, že vlastníkem i provozovatelem této plánované kanalizační sítě bude obec Vinary.

D.7 Mapa

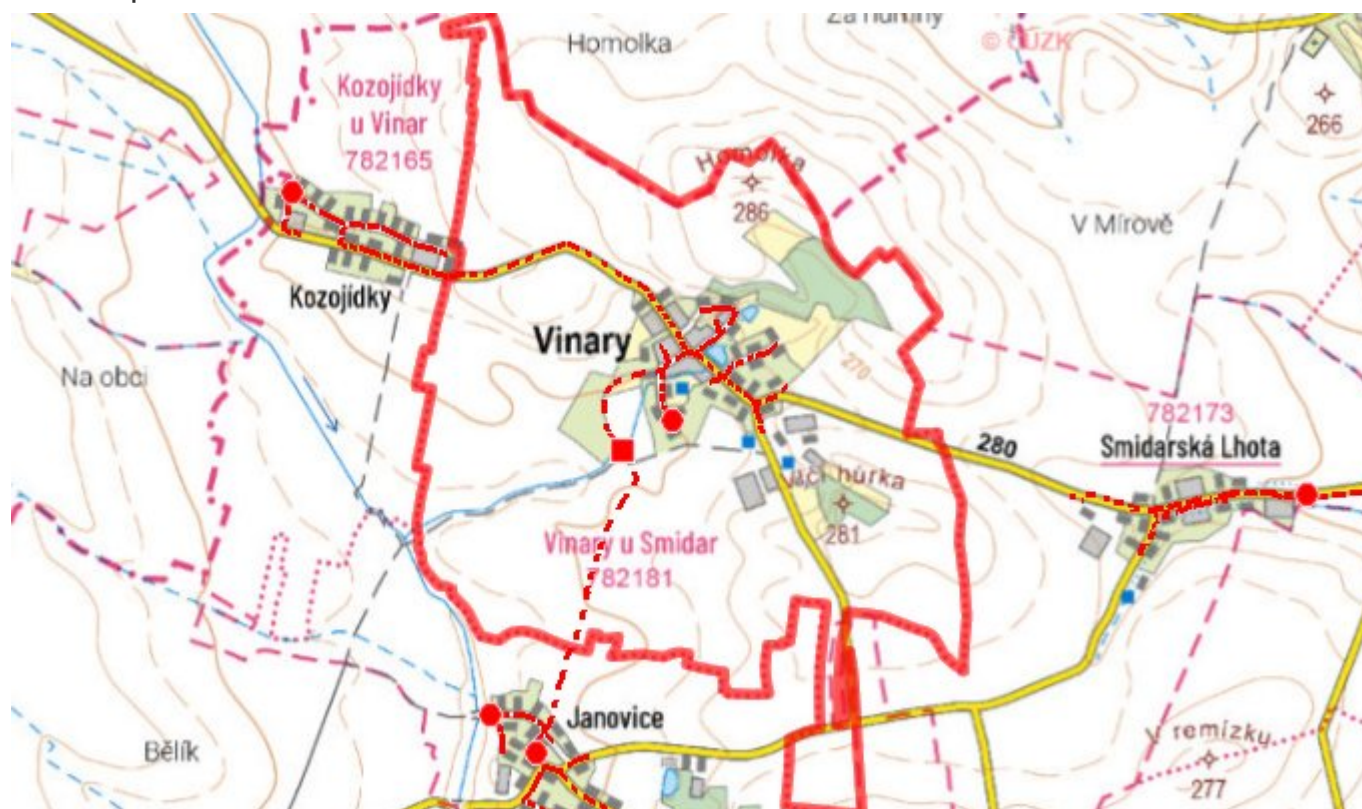

E. EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Vinary	0,0	23 000,0	23 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Vinary	-	-	-

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
31. 10. 2022	ZK/15/1054/2022	usnesení zastupitelstva	
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	